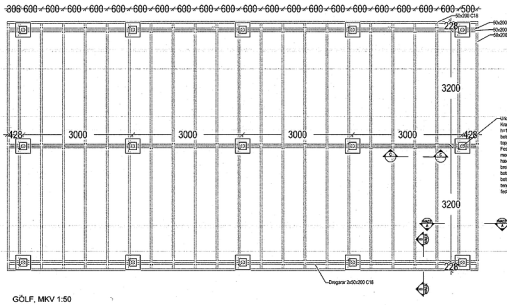

GÓLF, MKV 1:50



UNDIRSTÖÐUR,
MKV 1:20



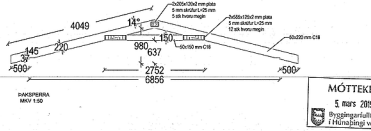

ÞAKSPERRA
MKV 1:50

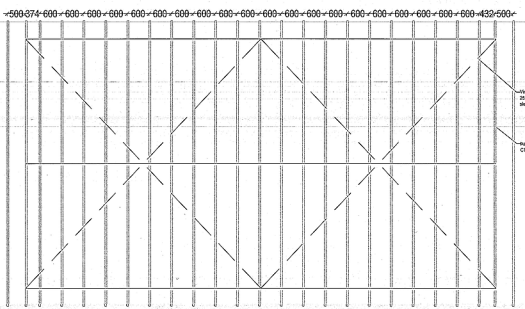

ÞAK, MKV 1:50

SKANNAÐ

Húnaþing vestra
Sveitarstjórn
11. mars 2019
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

MÓTTEKIÐ
5. mars 2019
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

BYGGINGARLÝSING

Hjónustuminiðstöð við Arnarvatn á Arnarvatnsheiði, Þr 186503, matshluti 07. Húsið er timburhús á forsteypturm undirstöðum. Húsið er 91,0 m² að grunnflöt og 318,2 m² að rúmmáli. Húsið stendur á skilaveraði við Arnarvatn stóra... Lóðin hefur ekki skilgreinda stærð... Aðkoma að húsinu er frá Arnarvatnsvegi nr. F578.

Forsteyptar undirstöður eru dvergar sem kallast Kraft Naggur. Botn þeirra er 400x400 mm, toppur 200x200 mm og hæð 1200 mm. Dregarar, 2x50x200 mm, festast á undirstöður með 5 mm bjálkaskó, Kraft 180 HG með lengd, b=180 mm, b=120 mm og botn 100 mm. Bætireisting er M20 ró og tengiþykki eru sviðbrotar DF 006 og festibolur 2st DF 029. Dregarar skeytast saman á undirstöðum. Ofan á dregara korna 50x200 mm gólfbitar úr 600 sem festast við dregarana með 3stBMF gaffalenkiskó 48x320 mm og 5 skrúfum 5/40 í hverra hlið og 10 stk í dregara. Neðst á gólfbita korna 25x25 mm listar og ofan á þá 6 mm krossviður. Ofland gólfbita korna 22 mm gólfplötur. Fótþykki festist við gólfbita með 3 stk. 6/120 mm skrúfum í hvern gólfbita.

Veggstoðir eru 45x145 mm og sperrur 50x220 með 50x150 mm skammbita. Stoðir festast við fótþykki með BMF 105 mm vinkli með styrkingu og 5 skrúfum 4/40 í stoð og 10mm bolta L= 80 mm í fótþykki. Stoðir og sperrur festast í yfirþykki með 160x50x3x40 mm vinkli 10 mm bolta og 5 stk. 4/40 skrúfum. Utan á stoðir kemur 5 mm krossviður til afstífingar. Yfir klæðing veggja er loftþæst loðgjandi akurink bárujárn, þak er hellilagt með 25x150 mm borðaklæðningu, þakpappa og akurinki.

Breyting dags:	Samþykkur:	Verk: Við Arnarvatn - Þjónustumiðstöð Arnarvatnsheiði	Teikn. / teikn.dags.: ÞÞÞ
		Viðfangsefni: BURÐARVIRKI GÓLF OG ÞAK	Yfirfarið: ÞÞÞ
			Dagsetning: 21.02.2019
			Mælikvarði: 1:50
		RÁÐBARÐUR SF. RÁÐGJÖF OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA	Teikn. / teikninúmer: 180402 - HVA022

Höfundur(ar): Hjörni Þór Einarsson, kt. 300348-2449
Arkitekt/verkfræðingur:

Hjörni Þór Einarsson MTFÍ
Byggingarverkfræðingur Bsc. kt. 300348-2449 /
Hvammur 6, 530 Hvammstangi, hhe@ru.is
Sími: 455-2911, 892-8296, fax: 455-2589