


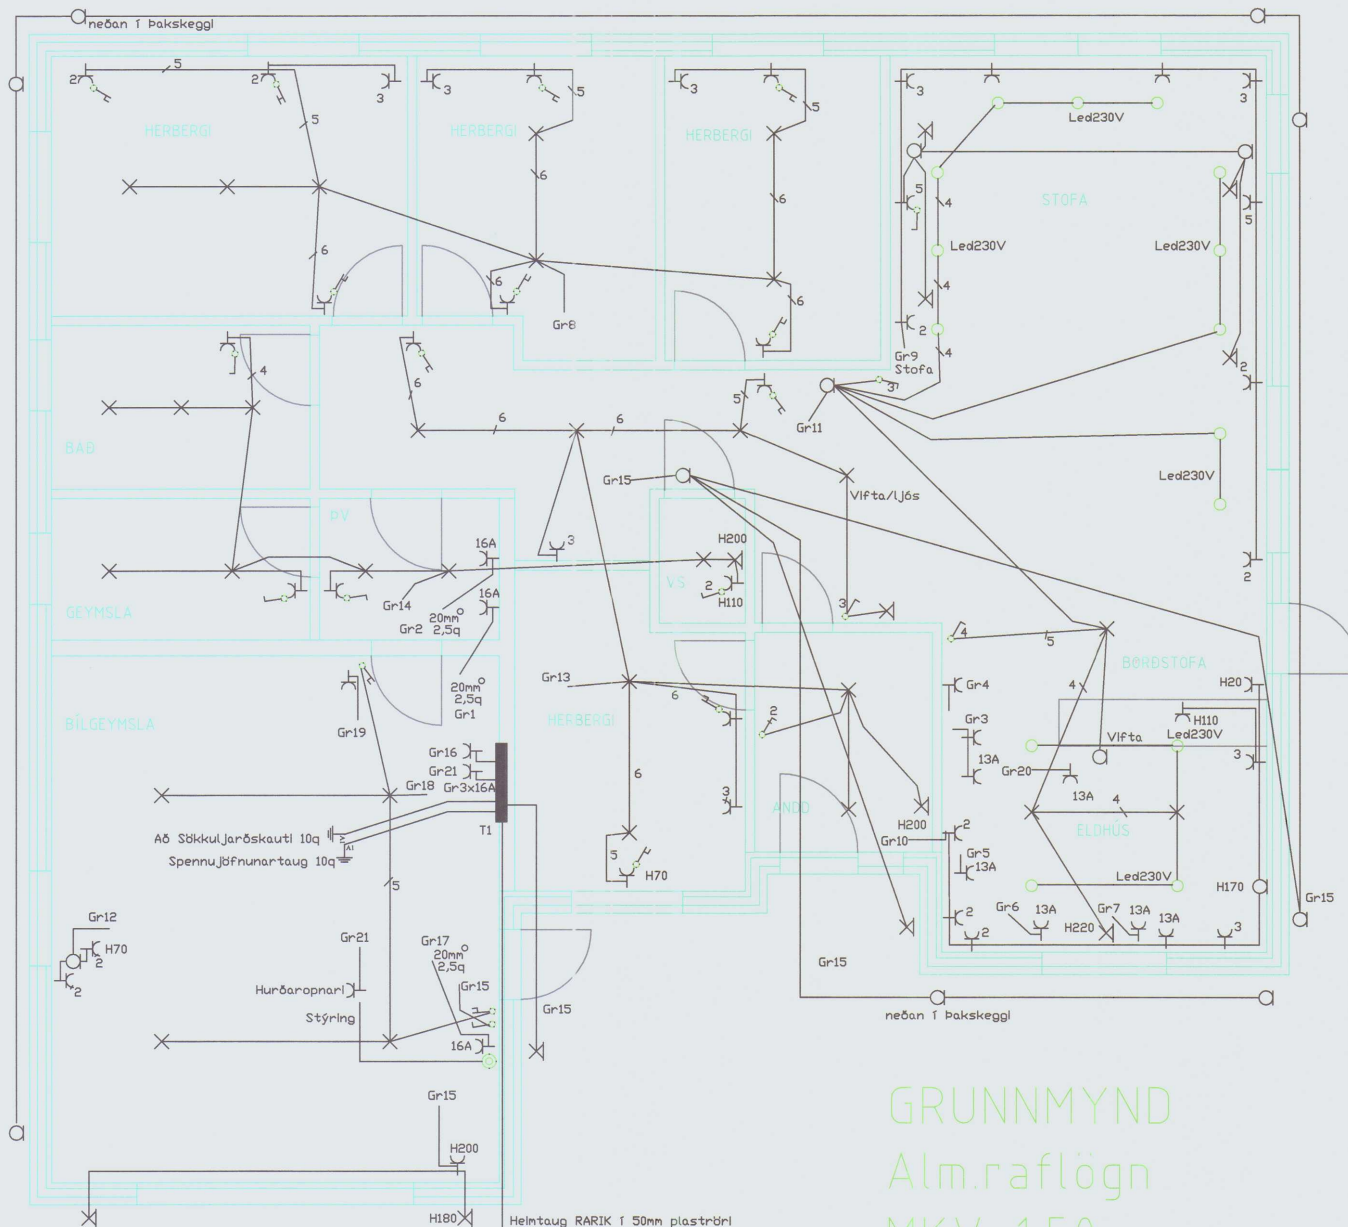

skýringar

- Hæð rofa sé 110 cm og veggljósa 165 cm
- Pípur séu 16mm, ídr. 3x1,5q vír
- Málstraumur rofa og tengla sé 10 eða 13A
- Hæð tengla sé 20 cm nema í Eldhúsi,
Baði, Geymslu og Bílgeymslu sé 110 cm
- Öll mál séu mæld frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
- T/S Tengill Sjöfnvarp,útv.,Síma og tölvu
- T1 Aðaltafla skal vera 3ja eininga (Greinaeining 72gr.,
Mælaeining og Smáspennuhólf. Stærð Br.ca.100cm x hæð ca
70cm og þykkt ca. 21cm, Spennukerfi er 3N400/230V
kerfi. og núllað.
- Nánari staðsetning á rafbúnaði svo sem tenglum fer
eftir uppröðun á tækjum í húsinu.
- 16A greinar eru með 2,5q vír og 20mm rörum
- Ath. Lagnir að Hringrásardælu og Hitastýringu er á
norðurvegg í Bílgeymslu
- Gerð og frekari útfærsla á útlýsingu bæði utaná
veggjum og neðan í Þakskeggi fer eftir ósk eigenda um
útfærslu.
- Allar lagnir skulu vera samkvæmt íslenskum staðli
ÍST200/2006. Allt efni skal vera viðurkennt samkvæmt
reglugerð, CE-merkt. Rafverktaki ber alla ábyrgð á öllum
rafloögnum hússins þó að villur finnist í teikningum.

GRUNNMYND
Alm.rafloagn
MKV. 1:50

MÓTTEKID

11. apríl 2019

Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

BAKKATUN 1, 530 Hvammstanga

Mkv: 1:50 1:100 1:500



Blað 1 af 2

Ársell Daníelsson 0108533549 lögg.rafverktaki
Höfðablaug 15 530 Hvammstanga sí:8931866/451-2466

Dags: Sept 2018
Breytt: Mars 2019

Undirritun

[Signature]

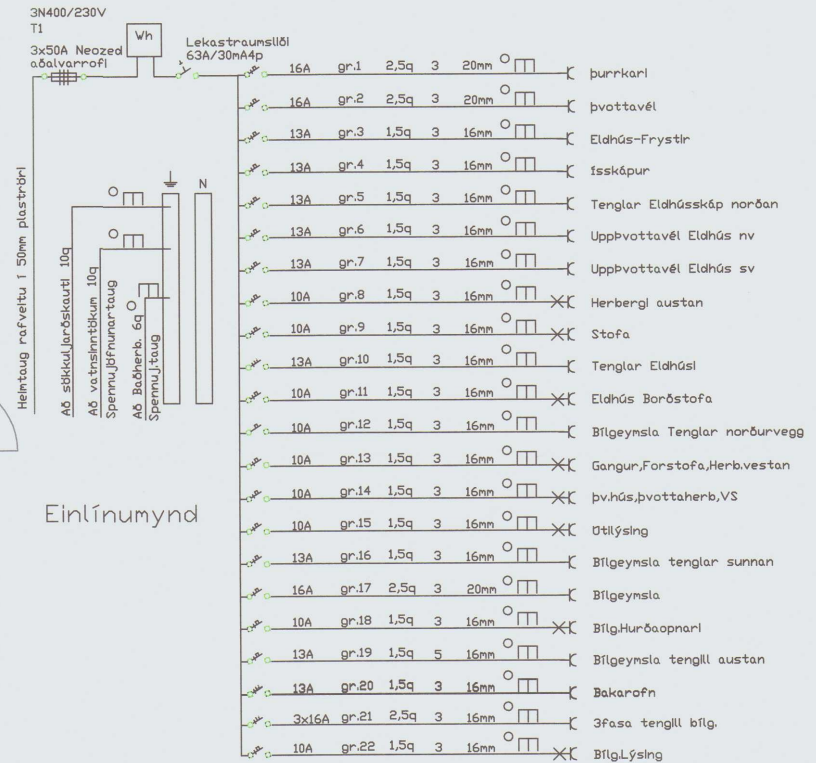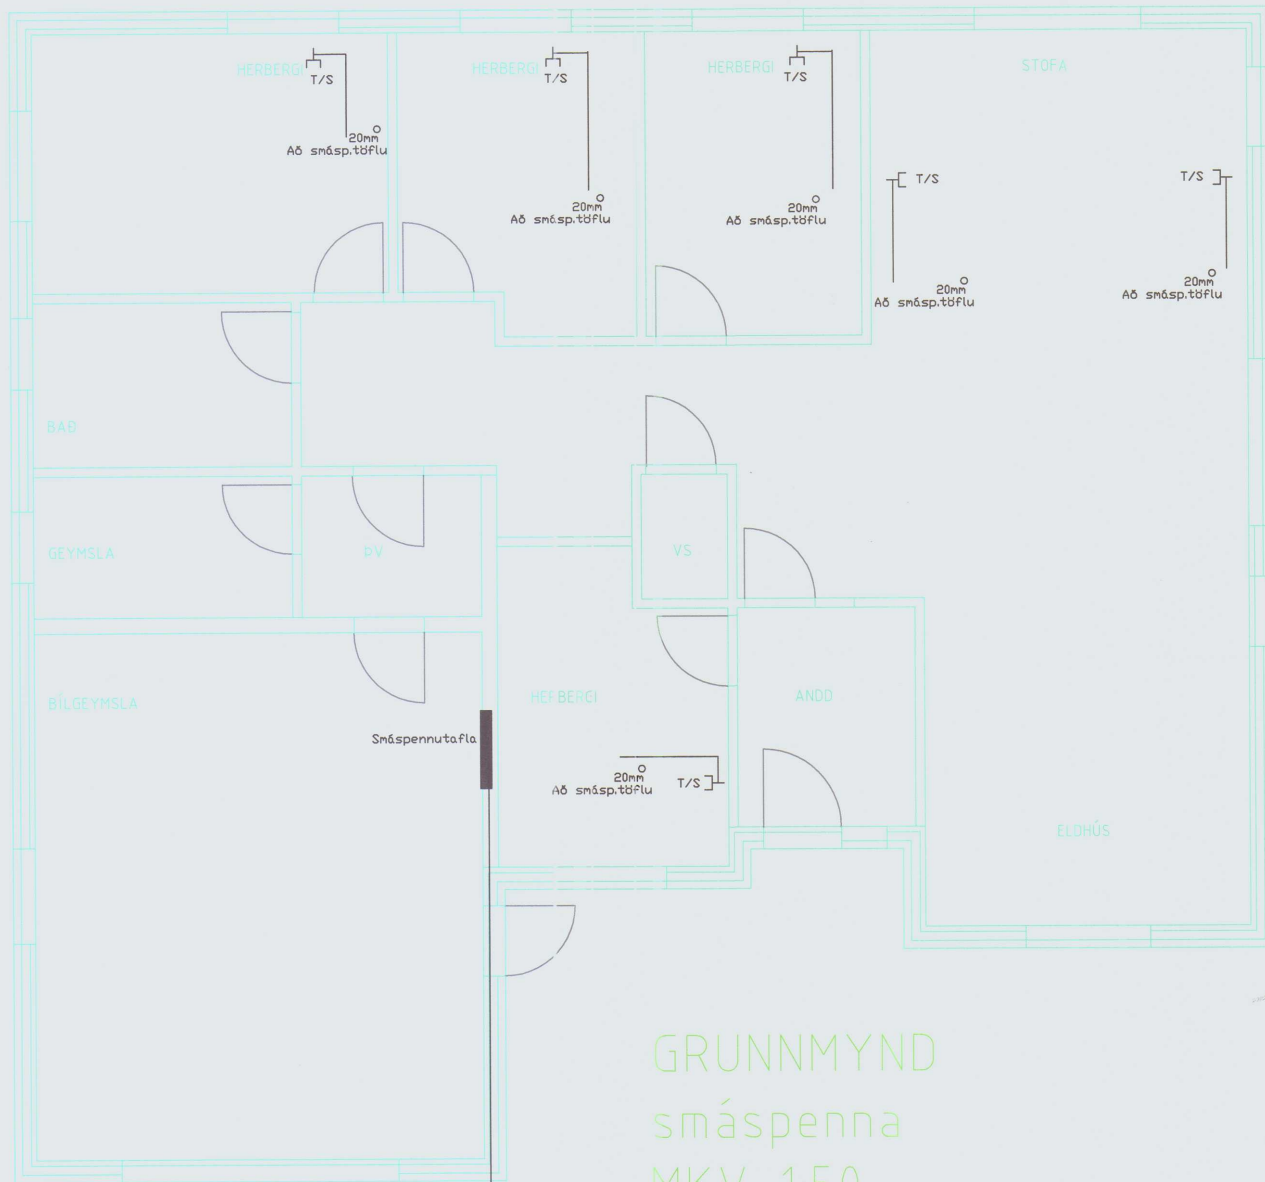

GRUNNMYND
smáspenna
MKV. 1:50

Inntak
síma í
50mm
plaströri

BAKKATUN 1, 530 Hvammstanga	Mkv: 1:50 1:100 1:500 Blað 2 af 2
Ársell Daníelsson 0108533549 löggjafverktaki Höfðabraut 18 530 Hvammstanga s:8931866/451-2466	Dags: Sept 2018 Breytt: Mars 2019
Undirritun <i>[Signature]</i>	