

DREIFIGRIND NEYSLUVATNS.

HÚNAÞING VESTRA
BYGGINGAFULLTRÚI

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR:

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING.
TENGIÞYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

ADRAR LEIÐSLUR Í VATNSLÖGN ERU ÚR RYÐFRÍU STÁLI AISI 316 MERKT RS Á TEIKNINGUM.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKV.ÉMT IST-67 OG FYRIRM.ELUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN ADRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. ÞYKKT EINANGRUNAR:
15 - 28 mm LEIÐSLUR: 20 mm
>28 mm " : 30 mm

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MED 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFTI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMR.EMI VÍÐ ÁKV.VEÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.



ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 15x2,5 PEX.

LOFTRESISTOKKAR:

LOFTRESIRÖR SKULU SMÍÐUÐ ÚR 0,6 mm ÞYKKUM SPIRALRÖRUM. STÆÐIR SK. GRUNNM. VEÞJA SKAL 50 mm STEINULL UM ÚTSOGSSTOKKA.

ÚTSOGSVENTLAR SKULU VERA SAMB.ERILEGIR VÍÐ KSO FRÁ LAPINLEIMU. STÆÐIR SKV. GRUNNMYND.

SNIÐ Í LÖGN. 1:10

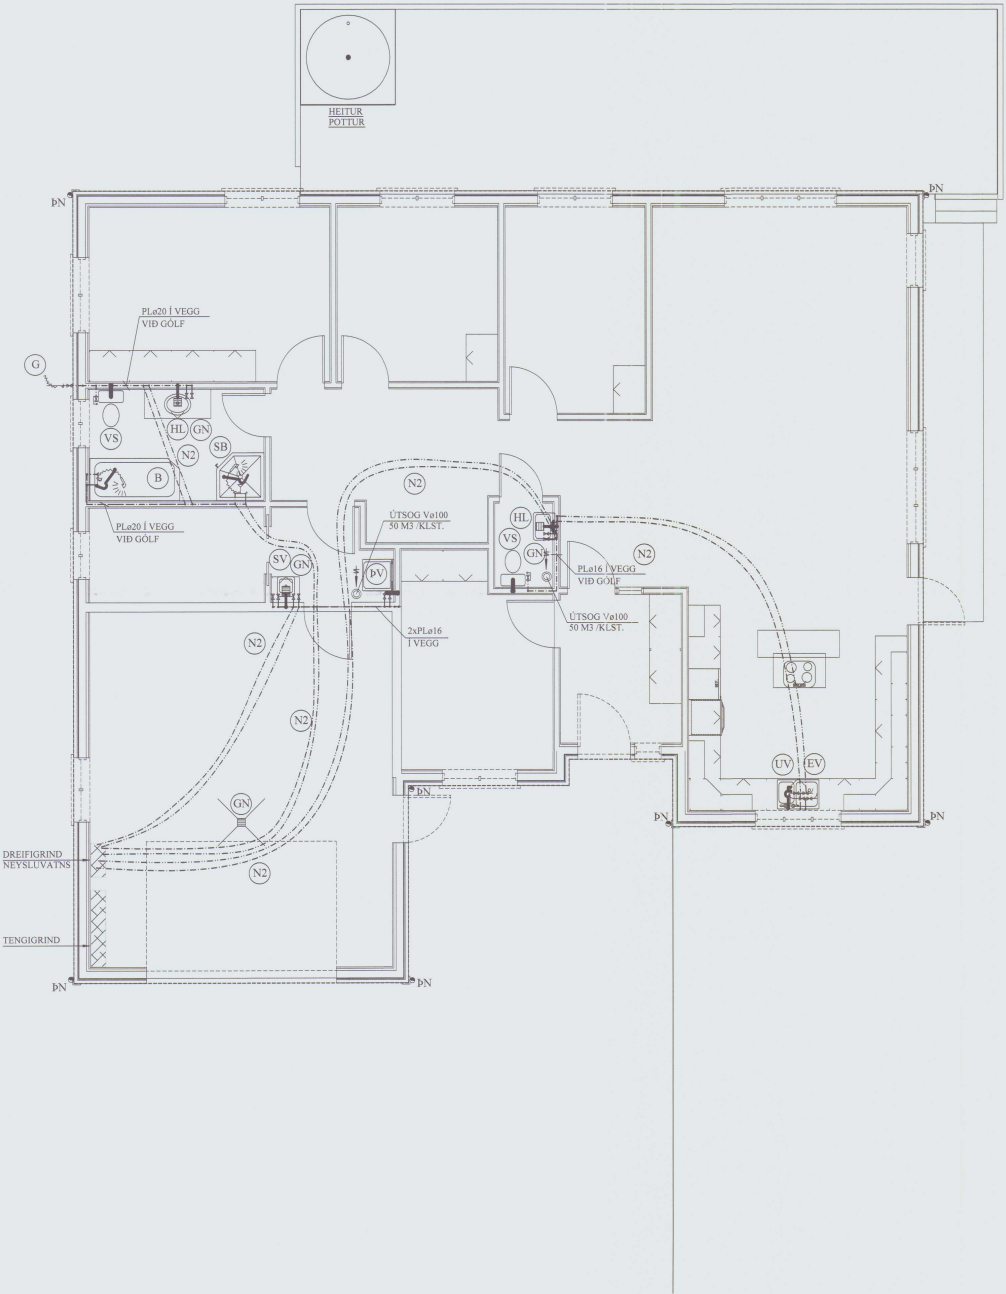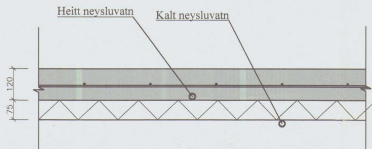

- (N1): NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø16 Í PLø 34/29 FÓÐURRÖRI.
- (N2): NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø20 Í PLø 34/29 FÓÐURRÖRI.
- (N3): NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø25 Í PLø 39/34 FÓÐURRÖRI.

Breytingar			
TILVÍSANIR:			
SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01			
Rekn. JKR Mars '08 Útgjaf: 31.03.'08			
Tekn. GN Mars '08 Kvæði: 1:50			
Ath. 1:10			
Samb. 1:10			
Bakkatún 1			
Hvammstanga			
Nr. 2-03			
Verkhliuti ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND, SKÝRINGAR, SNIÐ.			
Jón Kristjánsson Byggingarvenndingur RÚFI - Skulaplan 19 501 Reykjavík Sími: 551-9820 Fax: 553-2154 Netfang: j@rufi.is http://www.rufi.is			

