


GK.32.70

- |     |               |
|-----|---------------|
| HL  | HANDLAUG      |
| VS  | VATNSALLERNI  |
| SB  | STEYPIBÁÐ     |
| EV  | ELDHÚSVASKUR  |
| RV  | RÆSTIVASKUR   |
| UP  | UPPVOTTAVEL   |
| PV  | ÞVOTTAVEL     |
| PJ  | PURRKARÍ      |
| BR  | BRUNNUR       |
| PN  | ÞAKNIDURFALL  |
| GNG | GÖLFNIDURFALL |
| AST | AUKASTÚTUR    |
| HP  | HEITUR POTTUR |

TAKN FYRIR SKOLPLÖGN  
TAKN FYRIR REGNVATNSLÖGN  
TAKN FYRIR KALT VATN  
AFFALL HITAVEITU

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

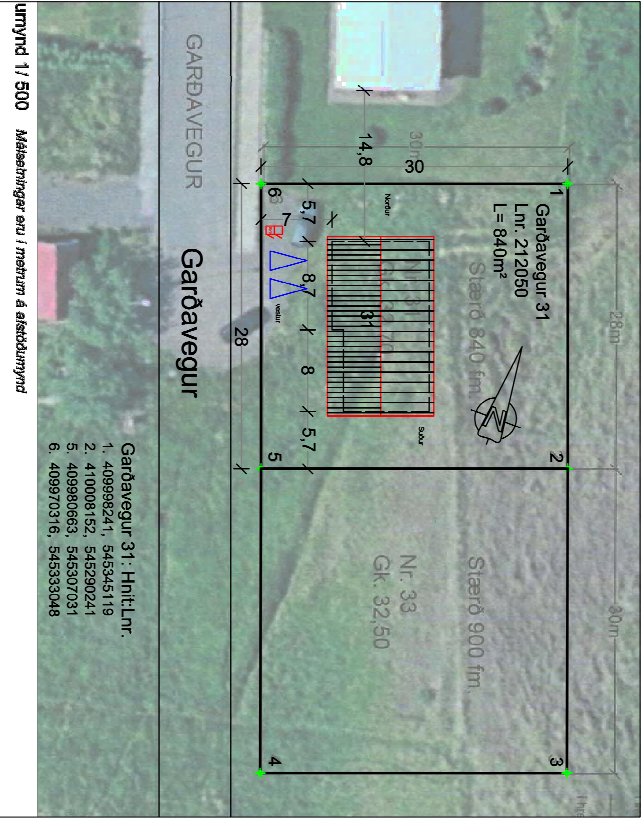

AFSTÖÐUMYND 1:500

# SKÝRINGAR

[illegible]

Vatnsnalli skal vera að gólfniðurföllu.

PVC Táknar Polyvinylcloríð plastiögn.

PP Táknar Polypropylen.

PE Táknar Polyethylen.

| Dags | Breytingar | Nr. | Nafn |
|------|------------|-----|------|
|      |            |     |      |
|      |            |     |      |



**meter teiknistofa ehf**  
Þverholt 3, 270 Mosfellsbær

ARTUN SAMRĒMINGARHÖNNUDAR:




Gsm: 7790004, 8940059  
meter@meter.is, www.meter.is

RA

|                                       |            |            |    |
|---------------------------------------|------------|------------|----|
| GRUNNLAGINIR, AFTÖÐUMYND OG SKYRINGAR |            | TÖLVUSKILA |    |
| 666-630-GARÐAVEGUR 31                 |            | FO         | FO |
| SKAÐNÁM / ÞRÖÐ. DÖÐSÖN                | 2203292459 | FO         | FO |
| TÖLVUSKILA                            |            | FO         | FO |
| DÖÐSÖN                                |            | FO         | FO |
| 15.11.2017                            |            | FO         | FO |
| 666-L-01                              |            | FO         | FO |
| 666                                   |            | FO         | FO |

| PLANNED<br>FO         | TERMINED<br>FO      | THIRING<br>FO    | USING<br>A |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|
| TEKING NR.<br>656-L-1 | MARK.<br>1:50/1:500 | BLAD NR.<br>L-01 |            |
| DACS.<br>15.11.2017   | VERK NR.<br>656     |                  |            |



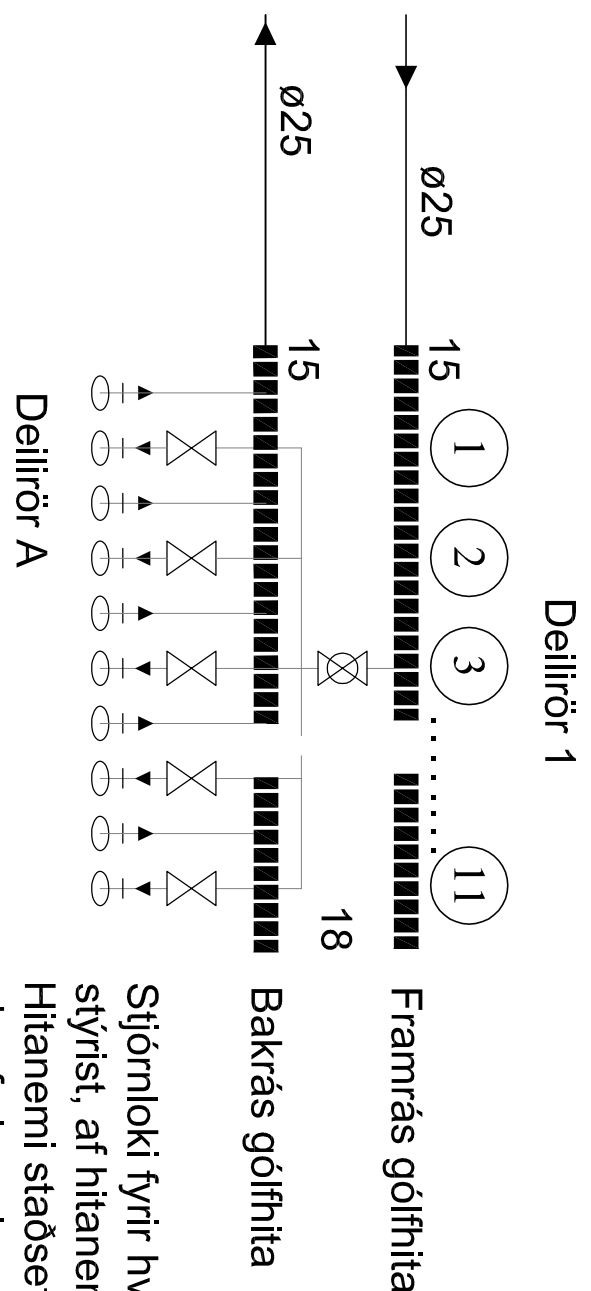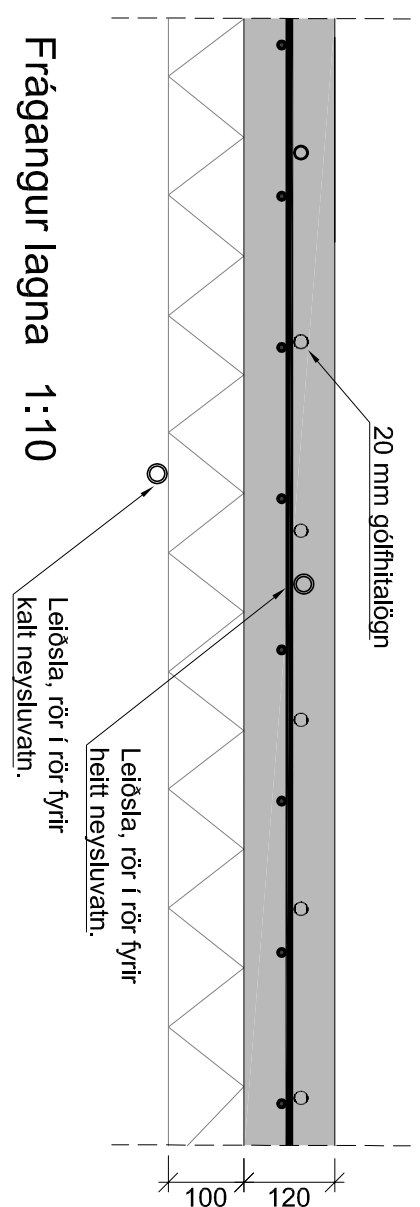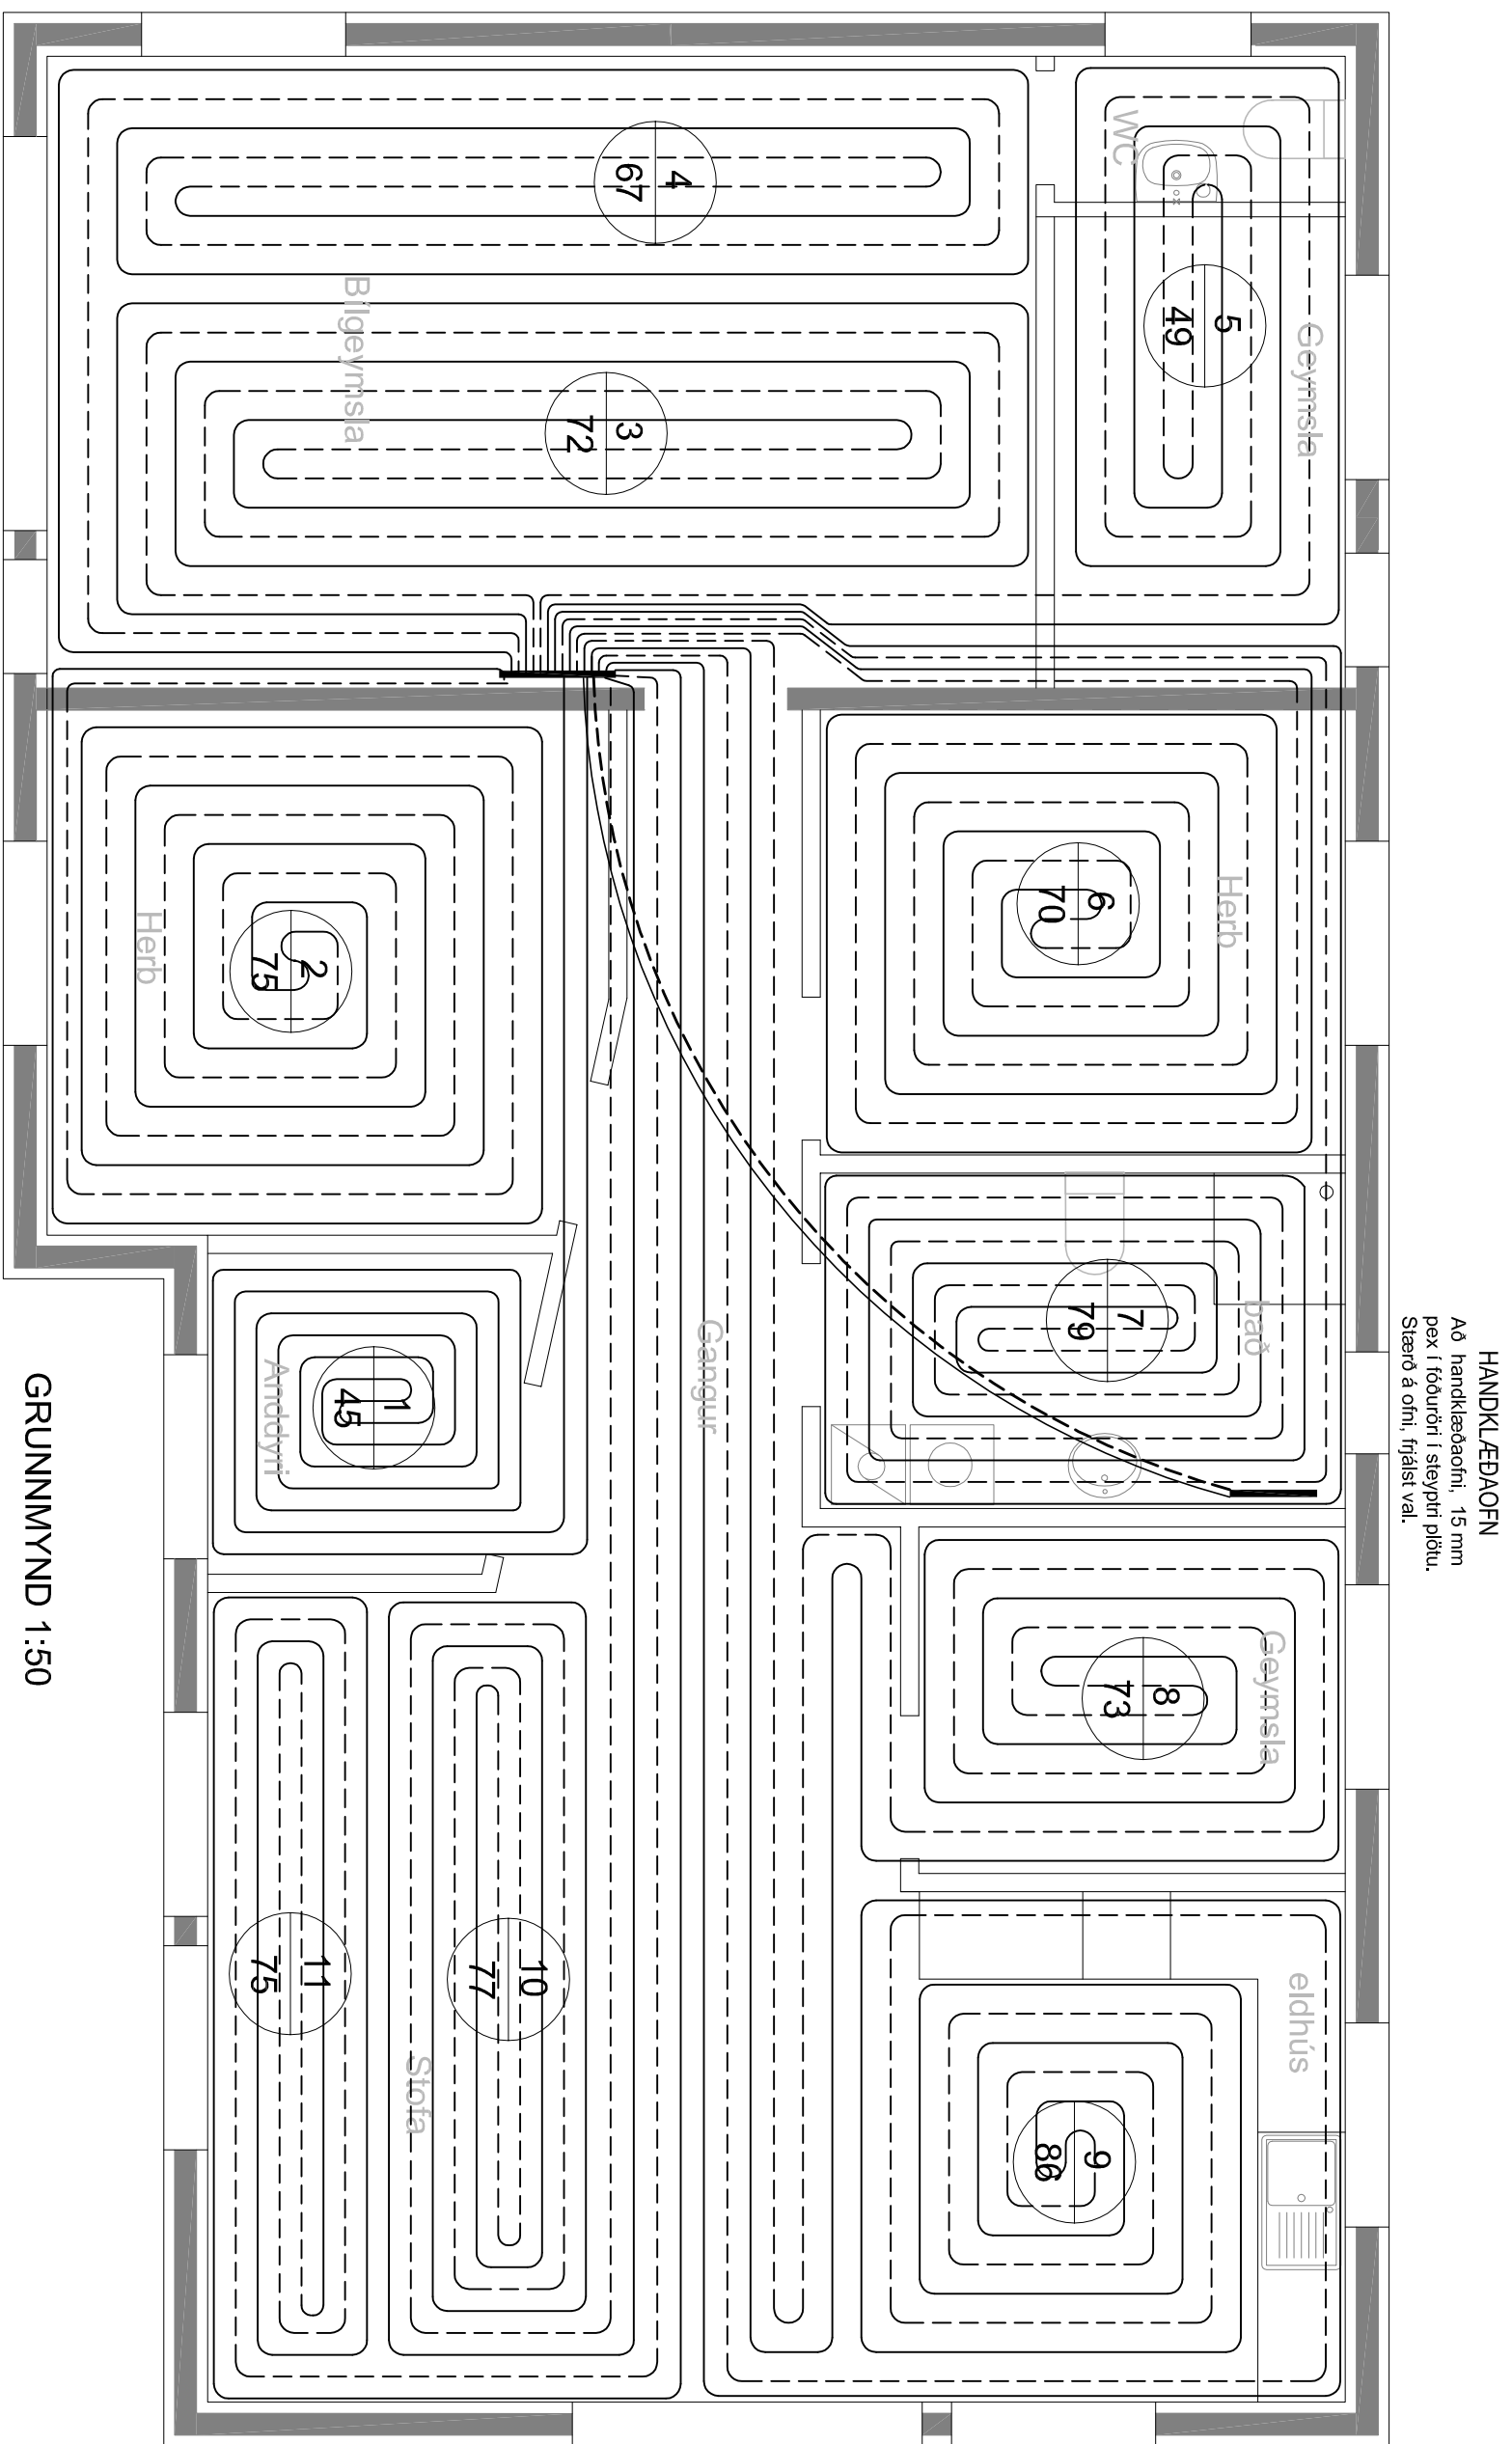


- 15 ▶ Rennslisstefna  
18 Tengikista úr stáli / kopar. Stofn kistu er 032  
Mótorloki, tengdur við lofthitanema í miðju hússins

| Gólfhiti fyrir Garðaveg 31 |             |       |               |         |            |   |
|----------------------------|-------------|-------|---------------|---------|------------|---|
| Slautfa                    | Staðsetning | Stærð | Lengd slautfu | Bil m/m | Álfköst    |   |
|                            |             |       |               |         | án gólfhna | W |
| Nr.                        |             | m     | m             | mm      |            |   |
| 1                          | ANDDYRI     | 20    | 45            | 150     | 675        |   |
| 2                          | HERBERGI    | 20    | 75            | 200     | 1125       |   |
| 3                          | BILGEYMSLA  | 20    | 72            | 200     | 1080       |   |
| 4                          | BILGEYMSLA  | 20    | 67            | 200     | 1005       |   |
| 5                          | WC/GEYMSLA  | 20    | 49            | 200     | 735        |   |
| 6                          | HERBERGI    | 20    | 70            | 200     | 1050       |   |
| 7                          | BAD         | 20    | 79            | 150     | 1185       |   |
| 8                          | GEYMSLA     | 20    | 73            | 200     | 1095       |   |
| 9                          | ELDHÚS      | 20    | 86            | 200     | 1290       |   |
| 10                         | STOFA       | 20    | 77            | 150     | 1155       |   |
| 11                         | STOFA       | 20    | 75            | 150     | 1125       |   |
| SAMTALS                    |             |       | 768           |         | 11520      |   |


# Skýringar

Efni í gólfhitatögn er krossbundið polyethylen (PEX) með súrefnissíðæðivörn skv. DIN 4726. Rörin skulu þola 70°C samfelld við 1.0 Mpa vinnuþrýsting. Þípusterð skal vera 20 mm. Þípur eru í steyptri þötu. Hver hitamotta skal vera án samsetningar. Allar stofnleiðslur skal einangra með steinullarhólkum.

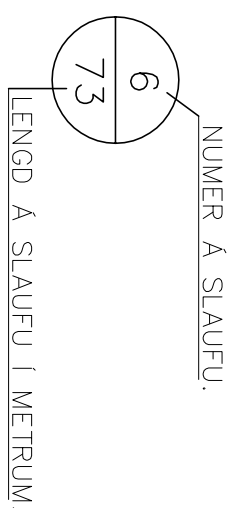

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Þings                                                                                                                                                                                                                                   | Þingitíðir                         | Hei                                | Neið                               |
| <div>  <p><b>meter teiknistofa ehf</b><br/> Pveitit 3, 270 Mosfellsbær</p> <p>Stn. 6779023 Ögm. 1840009<br/> meter@meter.is, www.meter.is</p> </div> |                                    |                                    |                                    |
| <p><b>GARÐAVEGUR 31, HÚNAÞING VESTRA</b></p>                                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |                                    |
| <p><b>GÓLPHITALAGNIR, HITATAFLA OG SKÝRINGAR</b></p>                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                    |
| TÖLUSÉÐA<br><b>656-530-GARÐAVEGUR 31</b><br>SÚÐAÞINGIR HÍNAKJÓÐUR<br>2303292-639                                                                                                                                                        | HÁNAÐUR<br>FO                      | TÖLUSÉÐA<br>FO                     | TÖLUSÉÐA<br>01                     |
| TÖLUSÉÐA<br>TÖLUSÉÐA<br>15.11.2017                                                                                                                                                                                                      | TÖLUSÉÐA<br>TÖLUSÉÐA<br>15.11.2017 | TÖLUSÉÐA<br>TÖLUSÉÐA<br>15.11.2017 | TÖLUSÉÐA<br>TÖLUSÉÐA<br>15.11.2017 |




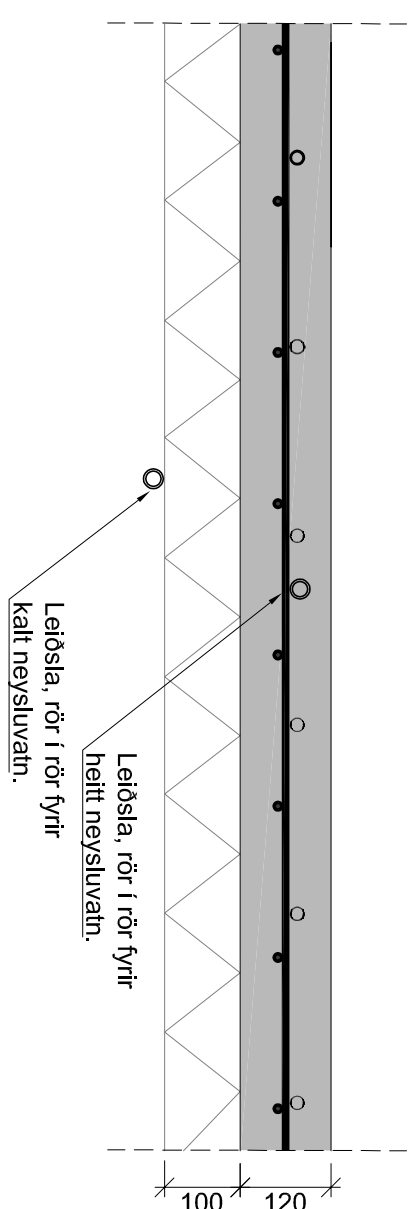


Frágangur á neysluvatslögnum  
Mkv. 1:10

**ÖRYGGI:** Gera skal ráðstafanir svo að heitt vatn valdi ekki brunaskæða. Það skal gert með viðokendum blöndunartækjum á töpunarstað og varmaskiptir. Eða upphlöndur sem tryggir að vatn fari ekki að töpunarstað með herra hitastigi en 60°.

## SKÝRINGAR VIÐ NEYSLUVATNSLÖGN:

TÁKN FYRIR KALT NEYSLUVATN  
TÁKN FYRIR HEITT NEYSLUVATN

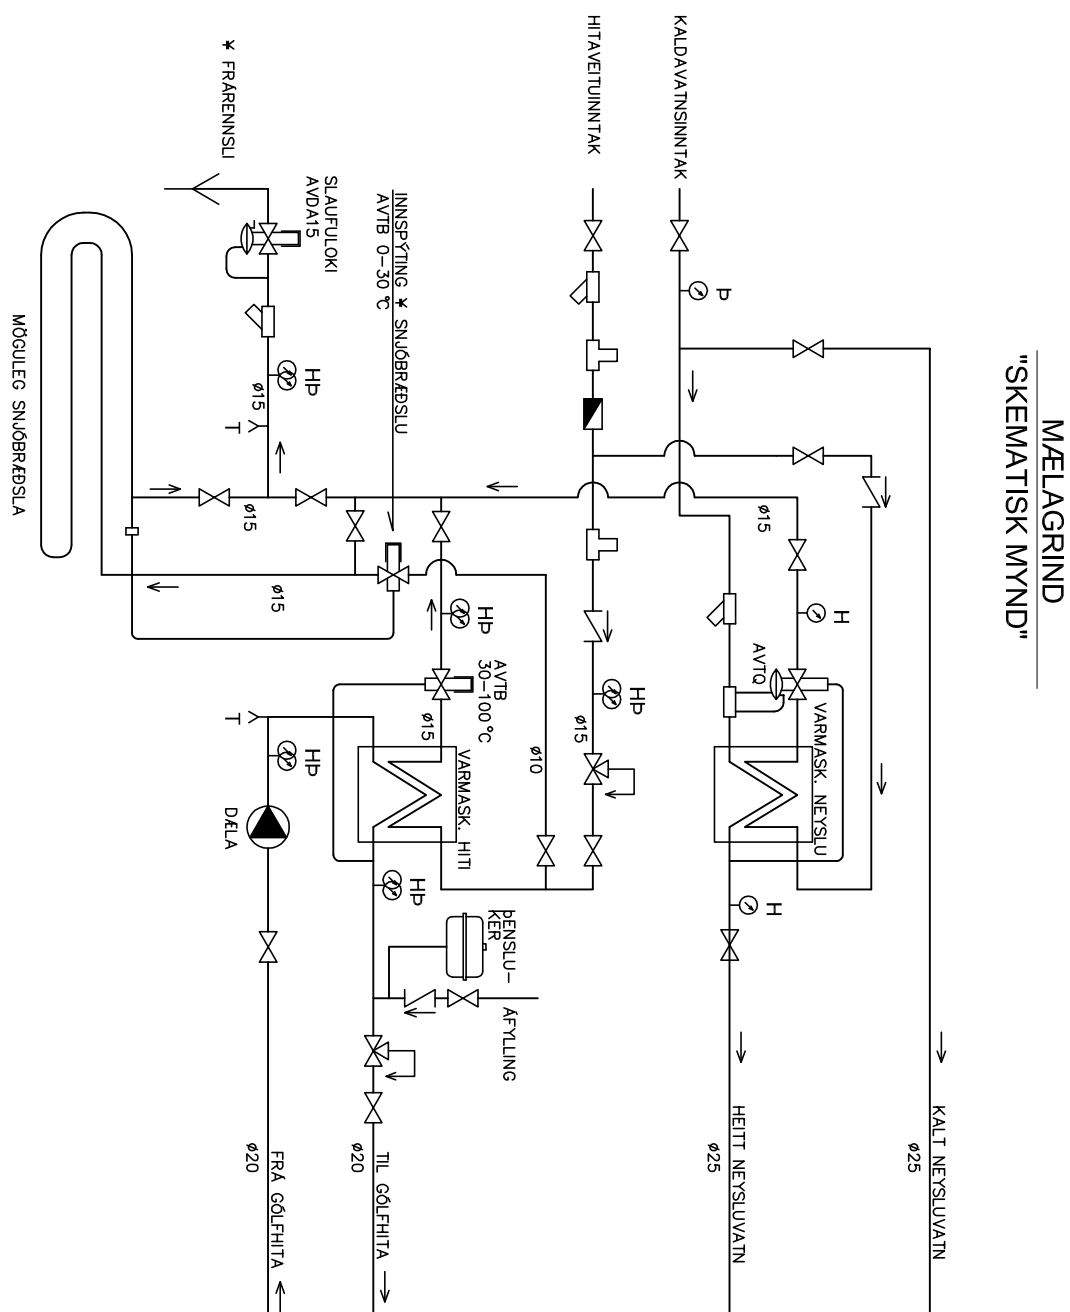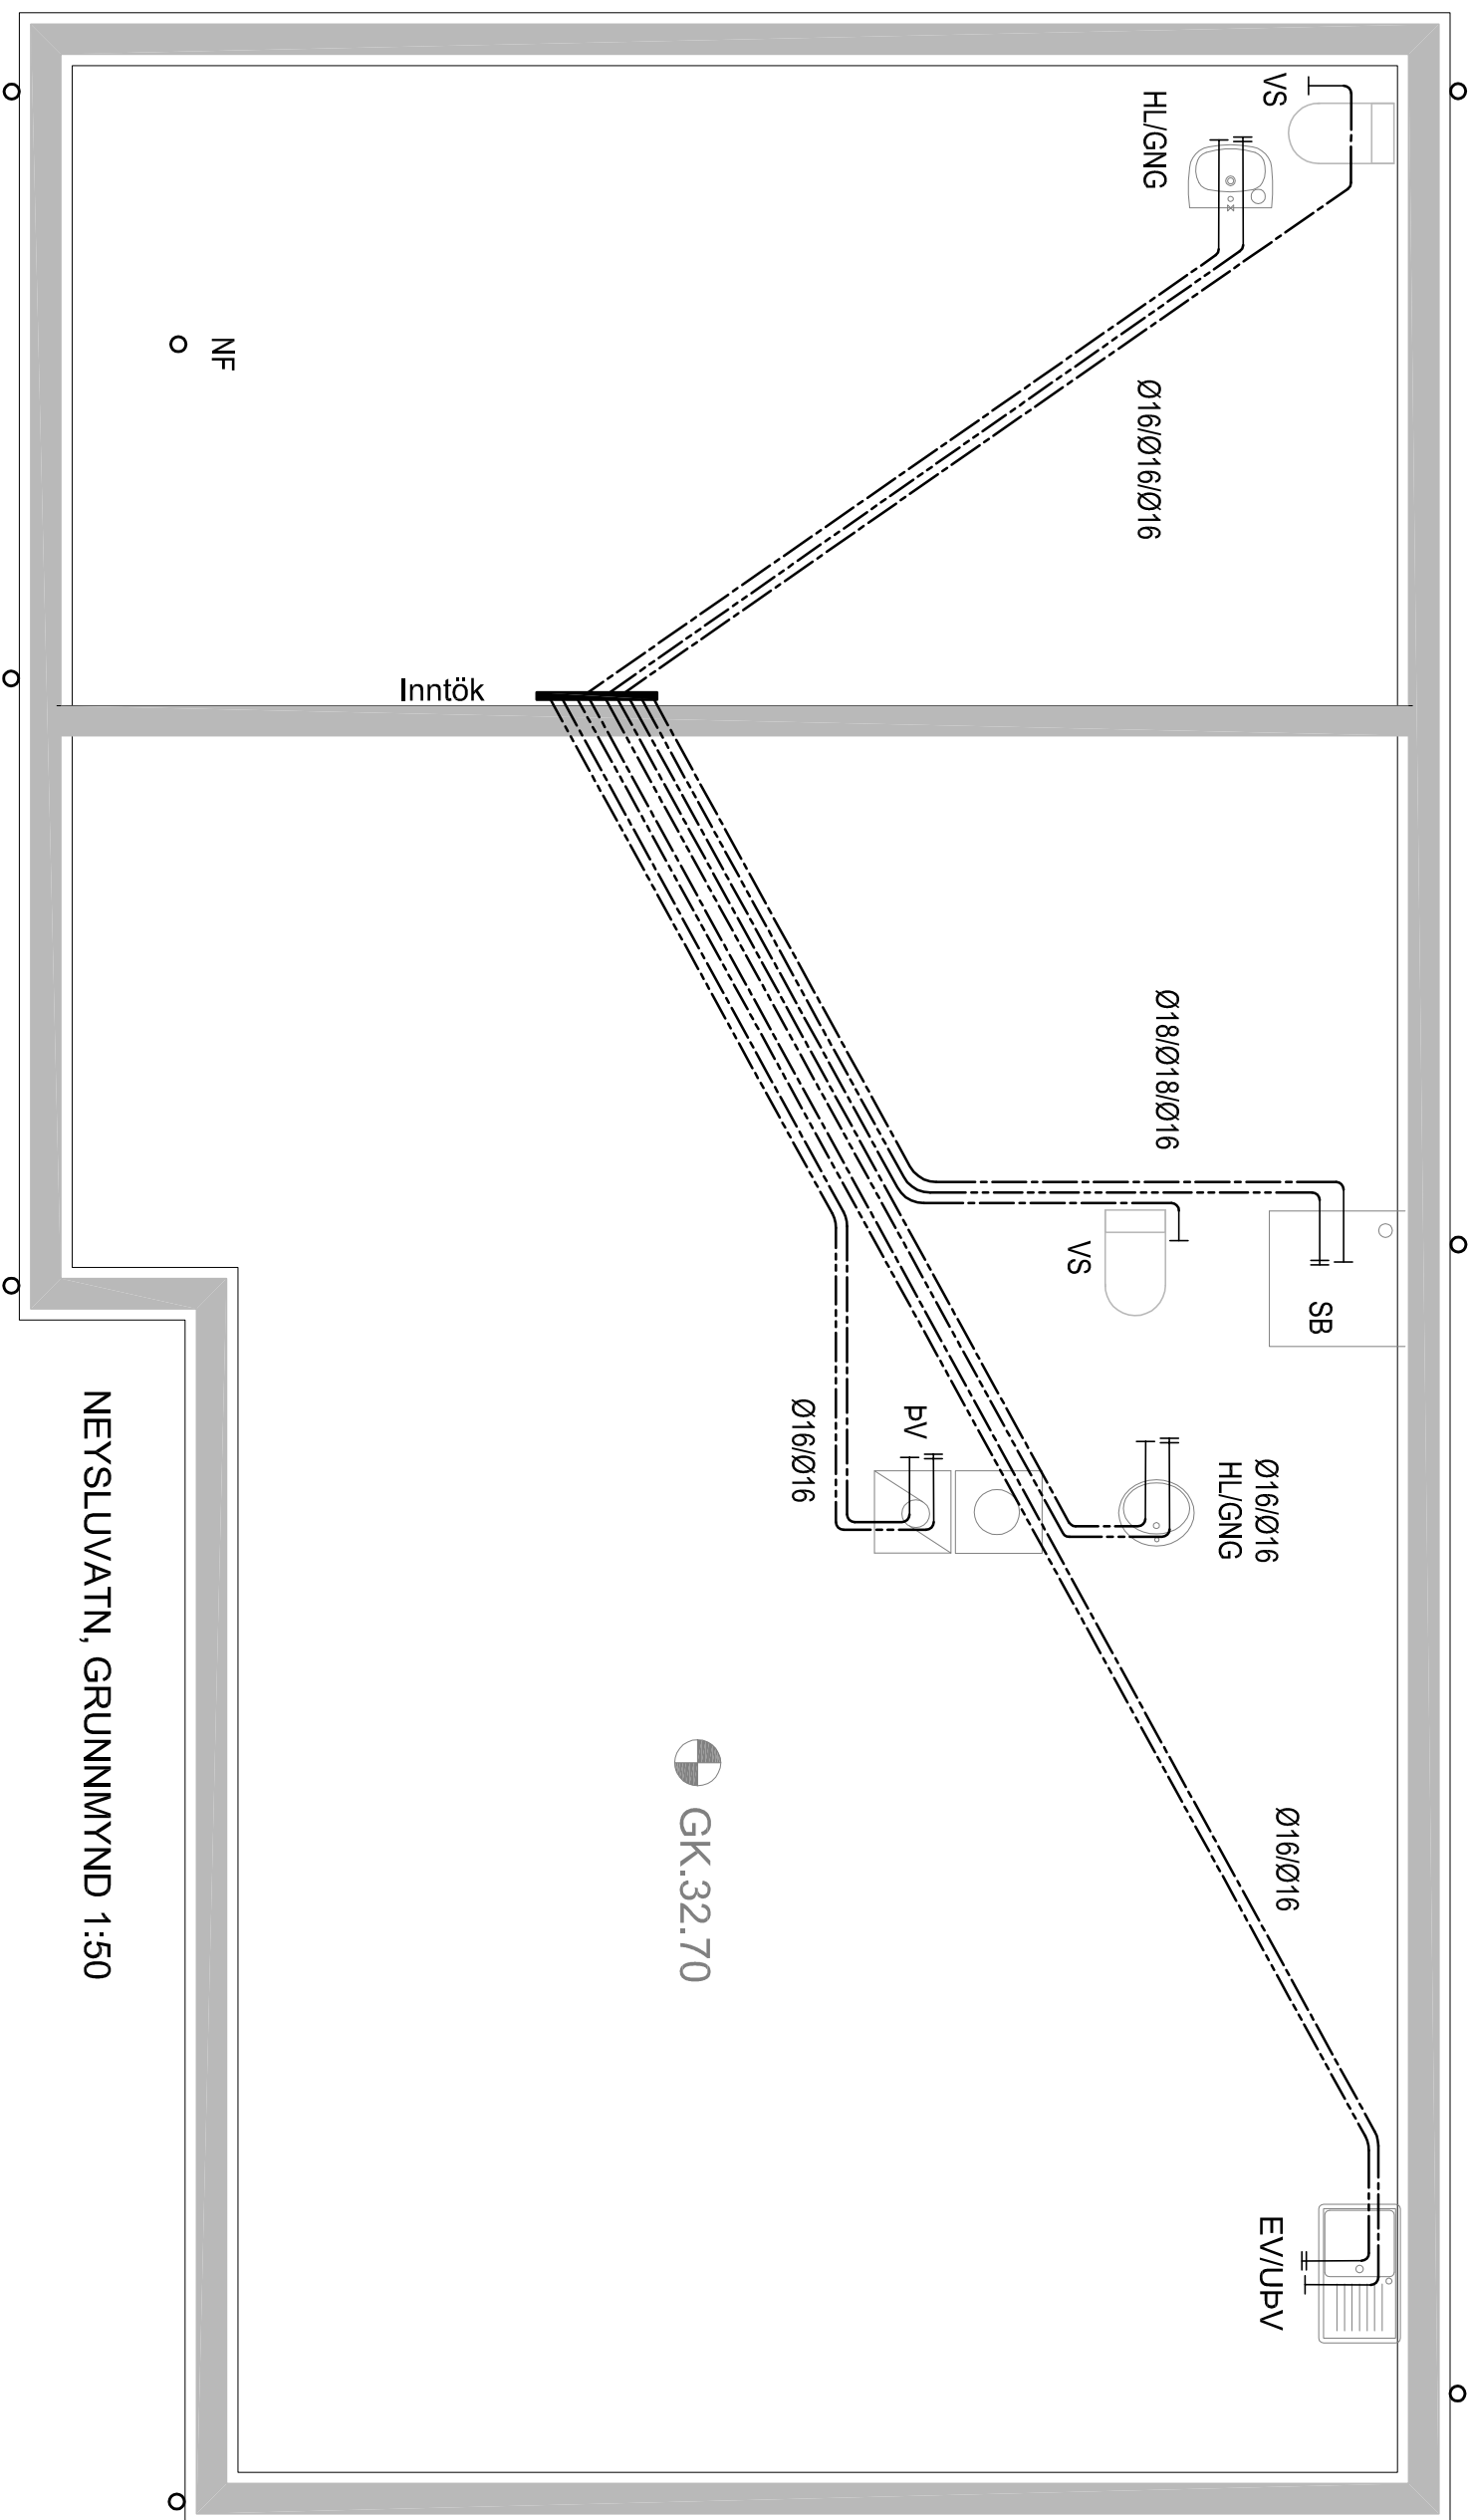[illegible]

## FORPRÓFUN RÖR Í RÖR KERFI:

LATA VATA NA UMHERHSHTA, OUKA ÞRISTING Á KEFTINU UPP  
 FYLA KEFNI MEI VATTI, OG PASSA AÐ EKKI SÉ LOFT Á KRENNU  
 Í 15 BAR (A) OG BÍDA Í 10 MIN. AUKA SKAL SIÐAN ÞRISTING Í  
 15 MIN OG AFTUR EFTIR 20 MIN. SKÁ SKUL ÞRISTING EFTIR 30 MIN  
 OG AFTUR EFTIR 60MIN (C) OG MÄ ÞRISTINGURINN EKKI HÁFA  
 ÁTALD UM MEIRA EN 0,6 BAR (C)

ADALPRÓFUN:

ADALPROFUSKALI FARA FRAFI I BENU FRAMHÁÐI AF FORPROFJUN  
OG ÍTALINGU ÞESS ERU UÞ.B. 2.1.51.ÞRÓFÞRÓFÞRÓFÞRÓFÞRÓF  
FORPROF. A TÍMPOFJUN (C) SKAL SKRÁSETTUR. ADALPROFJ TILST  
LOKI MEÐ FLEGGJÓÐI. AFRANRI ER FORPROFJARNINGSTINGUR FELLUR  
EKKI MEÐA ENIN Í 0.2 BAF (D) FARA BRUNJARNINGSTINGUR. ÞRÓFNS. OG  
ER ENIGR LÉKAR KOMA FRAM. ER ÞRÓFNSINGUR FELLUR MIRA EN 0.2  
BAR MEÐA A ÞRÓFJ STENDUR. VERÐUR AF ENDRUTKA. ALLT ADAL-  
ÞRÓFJ AFÞRÓFJ. INÞRÓFJSTUR FARA ÞRÓFJUNTA A TIL D SKAL SKA INÞRÓFJ

## SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATN

Neysluvæðingun er ríð ríkt kengi, PE PEX-plastífr með stírnámskrá, Nóna með 016 mm þrú, þín einn krana, 018mm þrú, tvö krana. Nóna skil 018mm stúrt, Ríð skúli, tvíþingur RA. Gert er ráð fyrir 70°C/1MP stóðun þessni og tilfallandi 95 °C/14 MP þessni. Skemmti tíma. Leistiur fyrir kalli neysluvæn liggir í gísláttfyllingu undir einangrun góðfylltu. Leistiur fyrir kalli neysluvæn liggir í 3,5 deka spón, í terna bók polystyrén einangrunar, eða í fámagnagun eins og styrl er á skýringamynd. Þar sem leistiur kemur upp úr góðfylltu skali selja tær, rannna 200X200 mm. Minnstir byggingardúrs á leistiurum í gíslfelli er 60 cm. Þar sem leistiur tákna beygju upp úr plúts skali selja beygjuþóttu sem hindrar af miknu kræppa á leistiurum. Allt eini, lög, þróun og fíðagun skali selja samkvæmt ákveðnum stáðals ÍST 67, reglugerð um neysluvænslagnir og Byggingarreglugerð.

| Dagss. | Þeytingur | Nr. | Nafn |
|--------|-----------|-----|------|
|        |           |     |      |
|        |           |     |      |



**meter teiknistofa ehf**  
Þverholt 3, 270 Mosfellsbær

Gsm: 7790004, 8940059  
meter@meter.is, www.meter

GARDAVEGUR 31, HÚNAPING VESTRA

GRUNNMYND, TENGIRIND, NEYSLUVATN OG SKÝRINGAR

|                                                                                                                                                                               |                        |  |                  |  |                  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------|--|
| TEL: 00358 9 656-530-0000<br>FAX: 00358 9 656-530-0000<br>E-MAIL: <a href="mailto:info@folta.com">info@folta.com</a><br>WWW: <a href="http://www.folta.com">www.folta.com</a> | HANNA<br>FO            |  | TENNA<br>FO      |  | YFFA<br>FO       |  | OTFA<br>01 |  |
|                                                                                                                                                                               | TENNING NR.<br>656-4-3 |  | KVV<br>1:50/1:10 |  | BLAD NR.<br>L-03 |  |            |  |
| DAGES<br>25.11.2017                                                                                                                                                           |                        |  |                  |  | VEIK NR.<br>656  |  |            |  |