



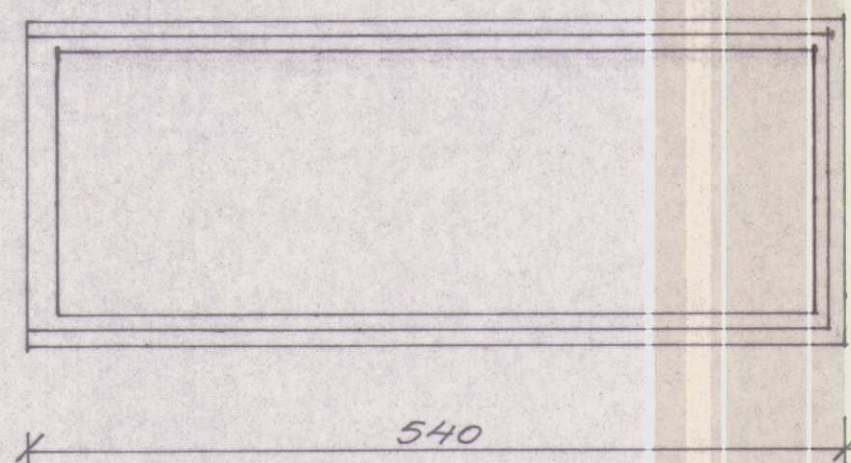

GRUNNMYND 1:50.

215

10.5 Ø.5


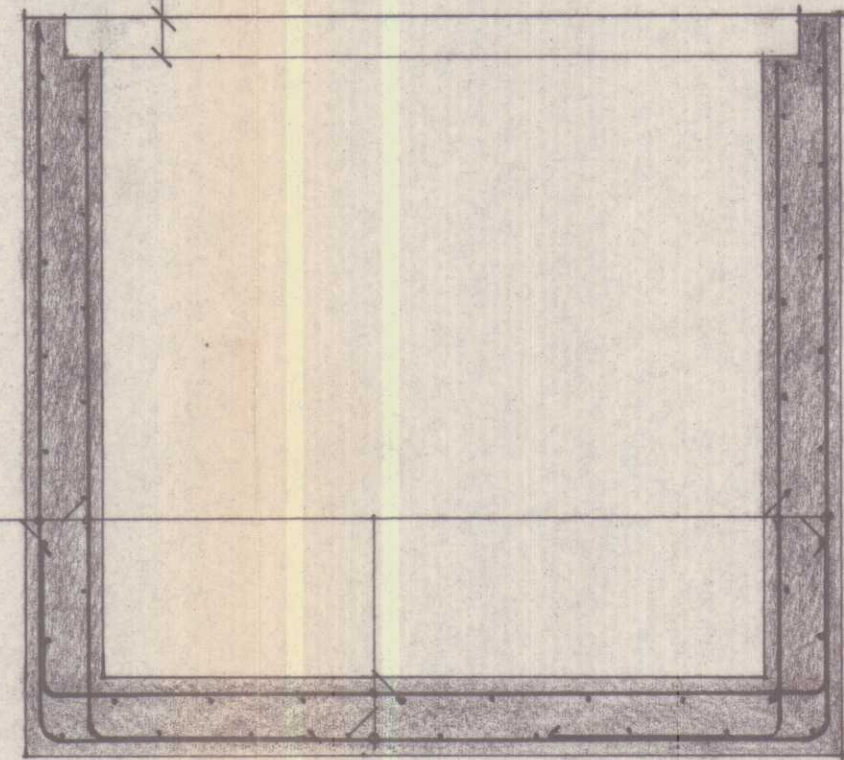


175
195
20

Bending í botn og
veggi þrjár sé
K10c25# í hvora brún.


20 175 20
215

ÞVERSNIÐ 1:20.

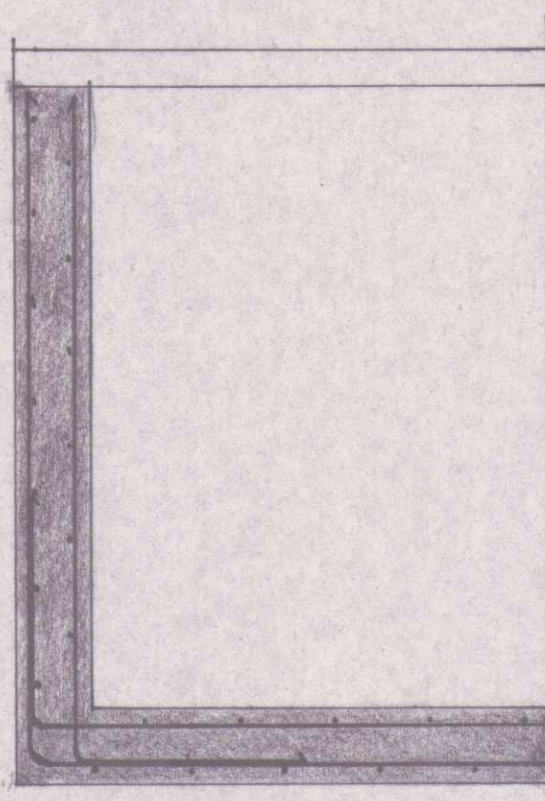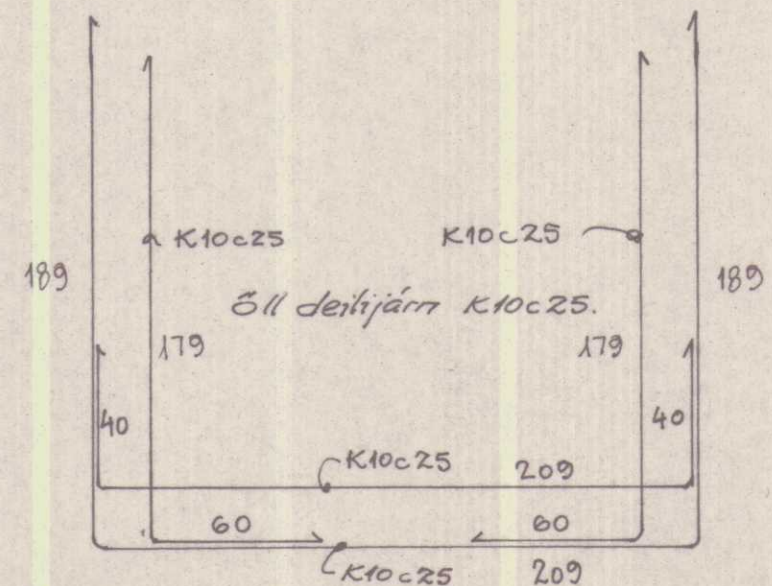

20 500 20
540

Langsmið 1:20.

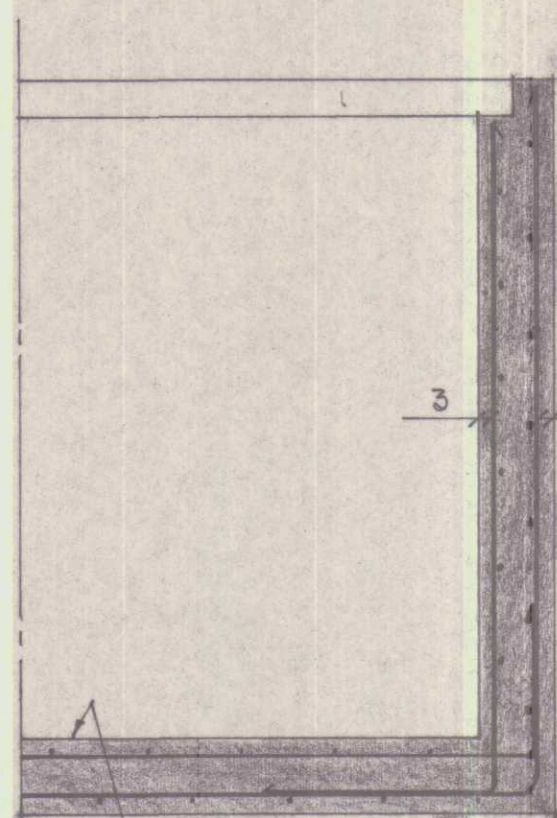

3 3 fjarlægð járna frá yfirborði
sé 3 cm.
K10c25# í botn og vegg þrjár.

Sjá á teikningu Teiknist. SÍS
frárennsli og halla að þri.

Blöndun steypu: 400 kg sement pr. m³.
Steypustyrktarstál KS 40, táknað K.
A samsteytum misleggist K10 um 40 cm.

						MJÓLKURSAMLAG KVH/KFHB HVAMMSTANGA.								
						GEYMR FYRIR ÞAKIL.								
BR	DAG	BREYTING Á			LEGA	U.SKR								
BRAGI ÞORSTEINSSON EYVINDUR VALDEMARSSON BYGGINGAVERKFRÆÐINGAR MVI SUDURLANDSBRAUT 2 – SÍMI 37583							REYKJAVÍK D. 23.-4.-79.		KVARDI 1:50, 1:20					
							TEIKN.		REIKN.		VERK		BL. NR.	
							ATH.		SAMP.		7444		10	