
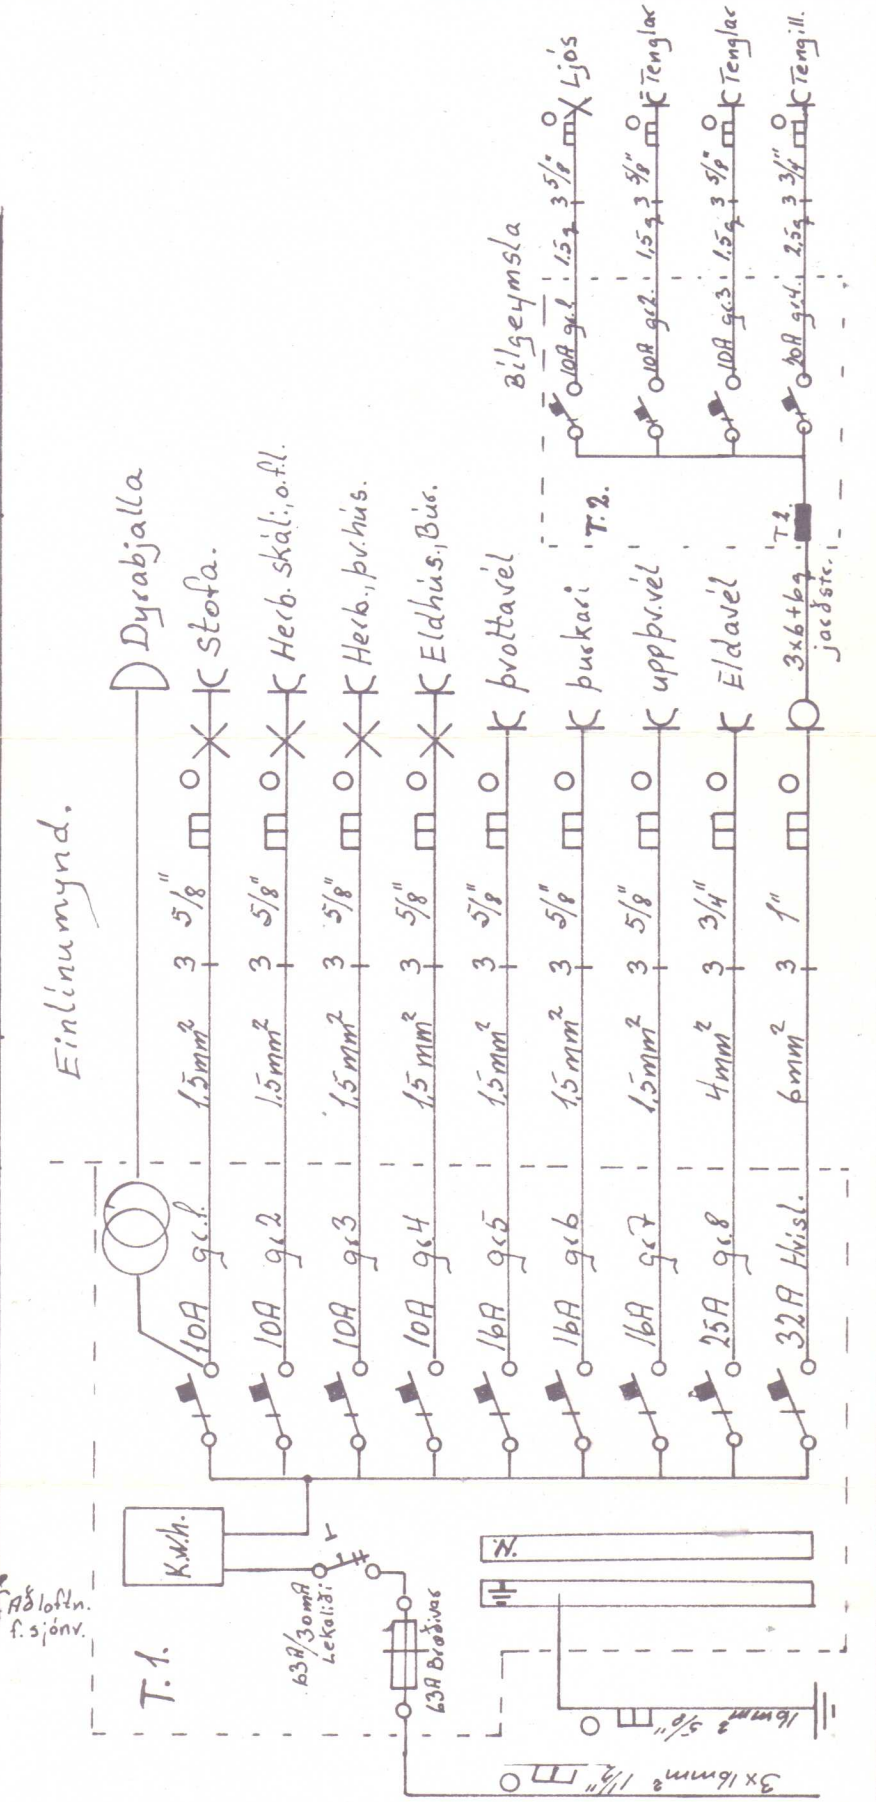
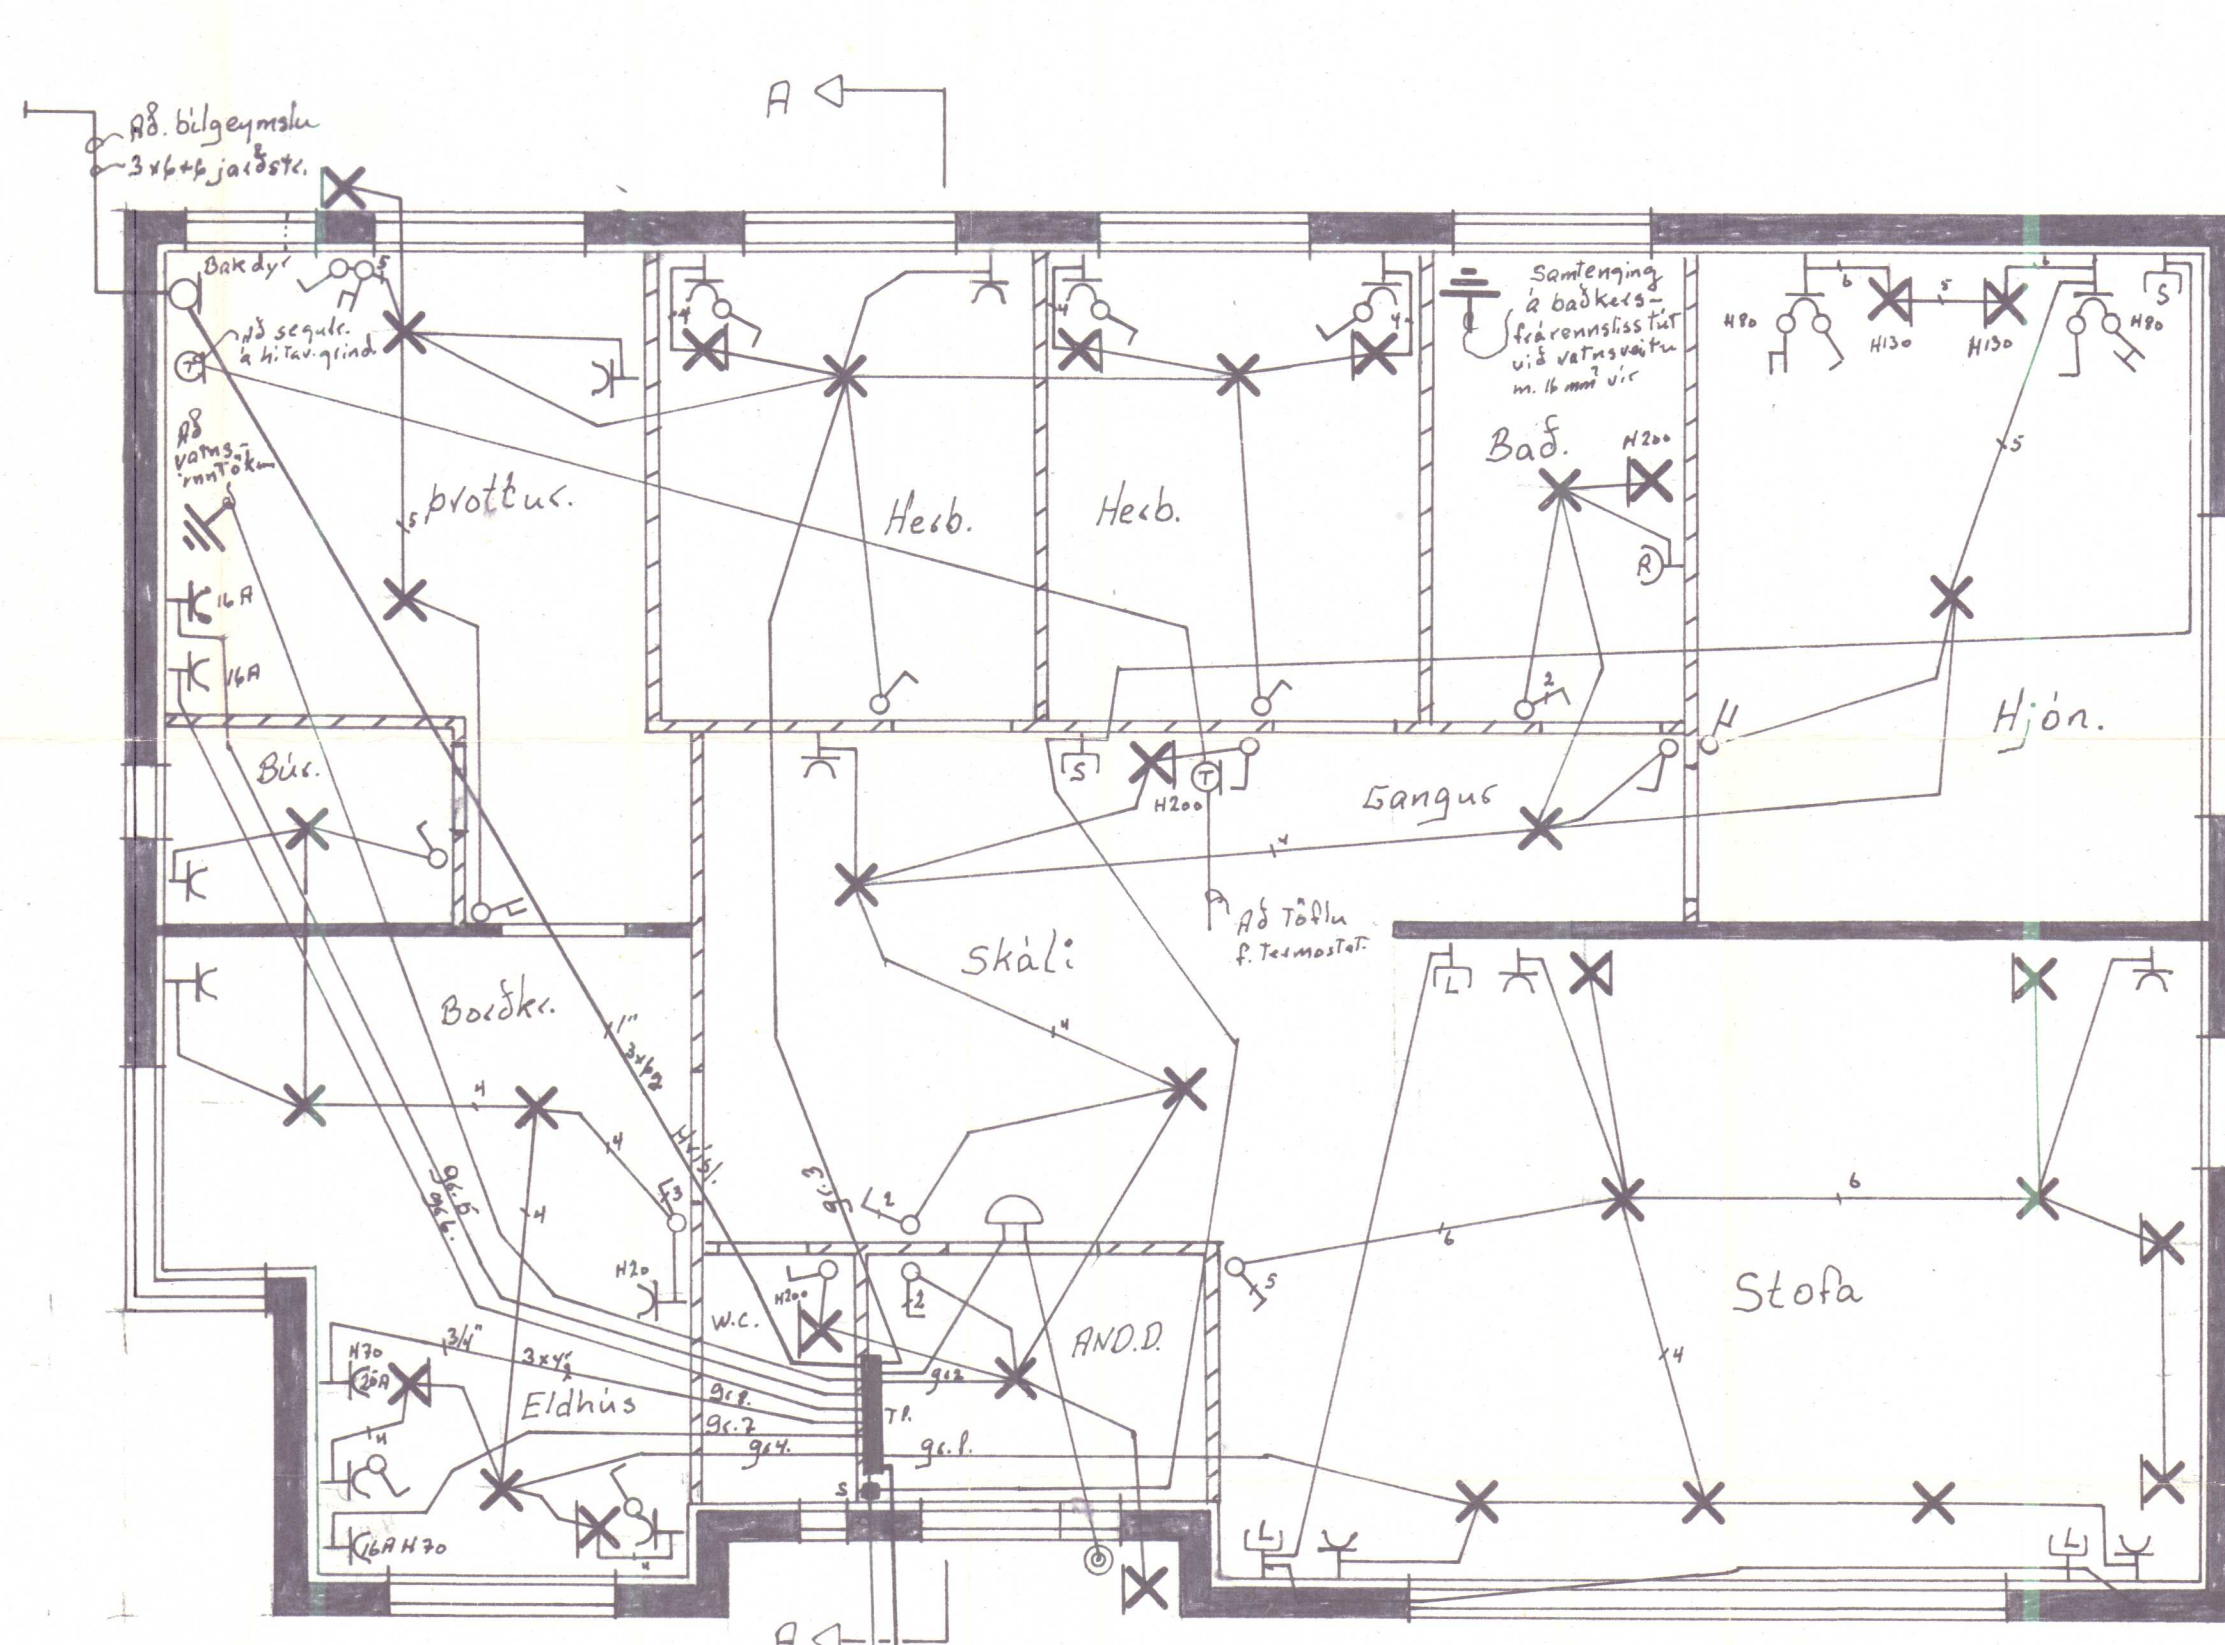


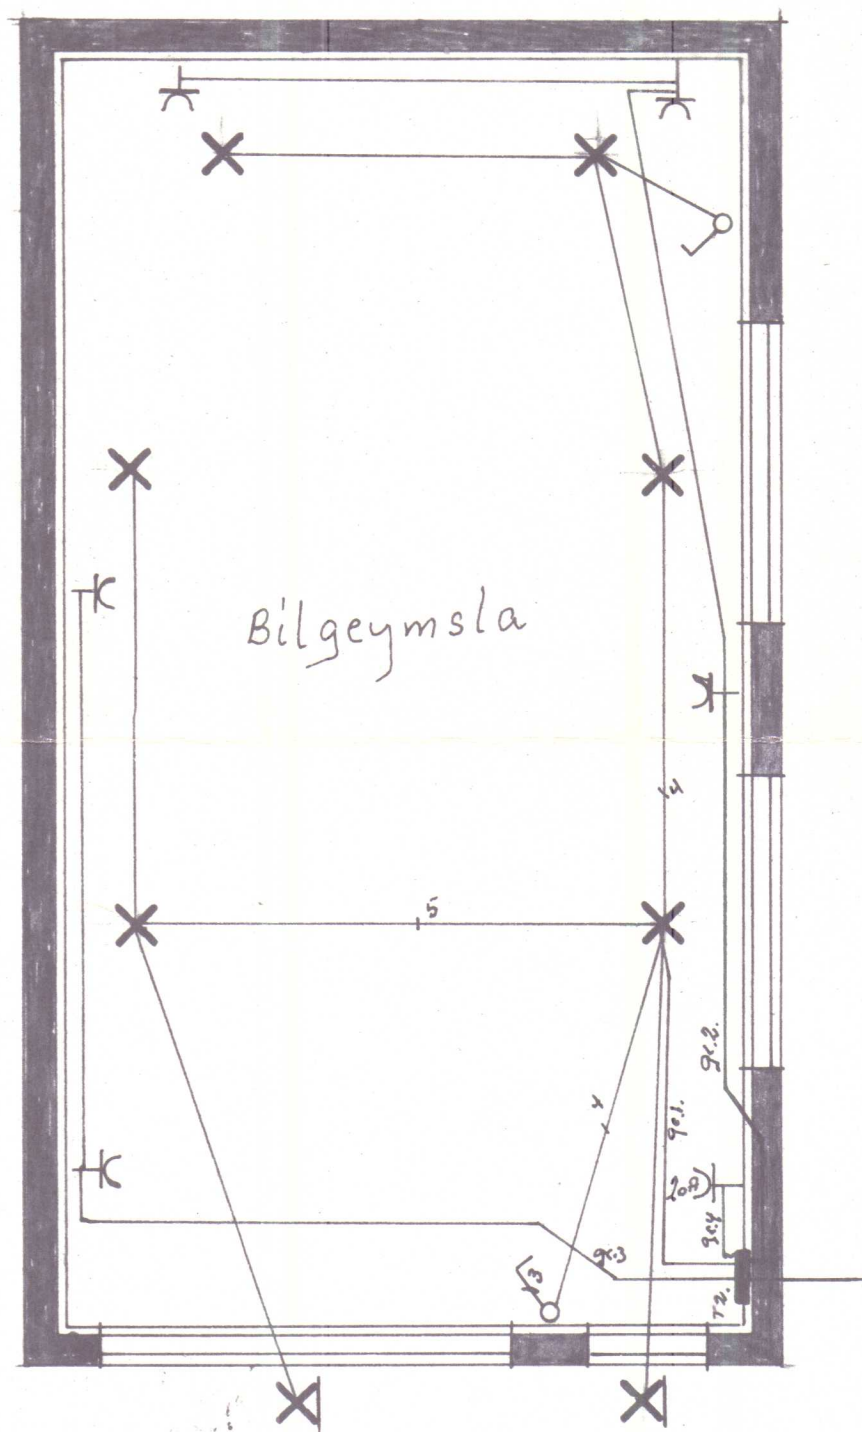


Grunnmynd. M:1:50.

Skýringar.

1. Hæð rofa sé 110cm frá fulltráengnu gólfi.
2. Hæð tengla sé 20cm.
3. Hæð veggljósa sé 165cm.
4. Pipur séu 5/8" í dregnar 3 x 1.5 mm² vír.
5. Málstraumur rofa og tengla sé 10 Ampec.
6. Hæð tengla í Eldh., þ.v.húsi, Bilgeymslu og Búð sé 110cm.
7. Öll mál séu mæld frá fulltráengnu gólfi í miðja dós.
8. Rth, jarðskaut og jarðtengingu bads við vatnskefli, einnig spennuöfnunartaug.
9. L = Tengill f. loftnet. S = tengill f. síma T = Termostat (Hitast.)
10. Allar lagir skulu vera samkvæmt reglugerð og fyrismælum rafmagnsveitu.

Nema annars sé getið.

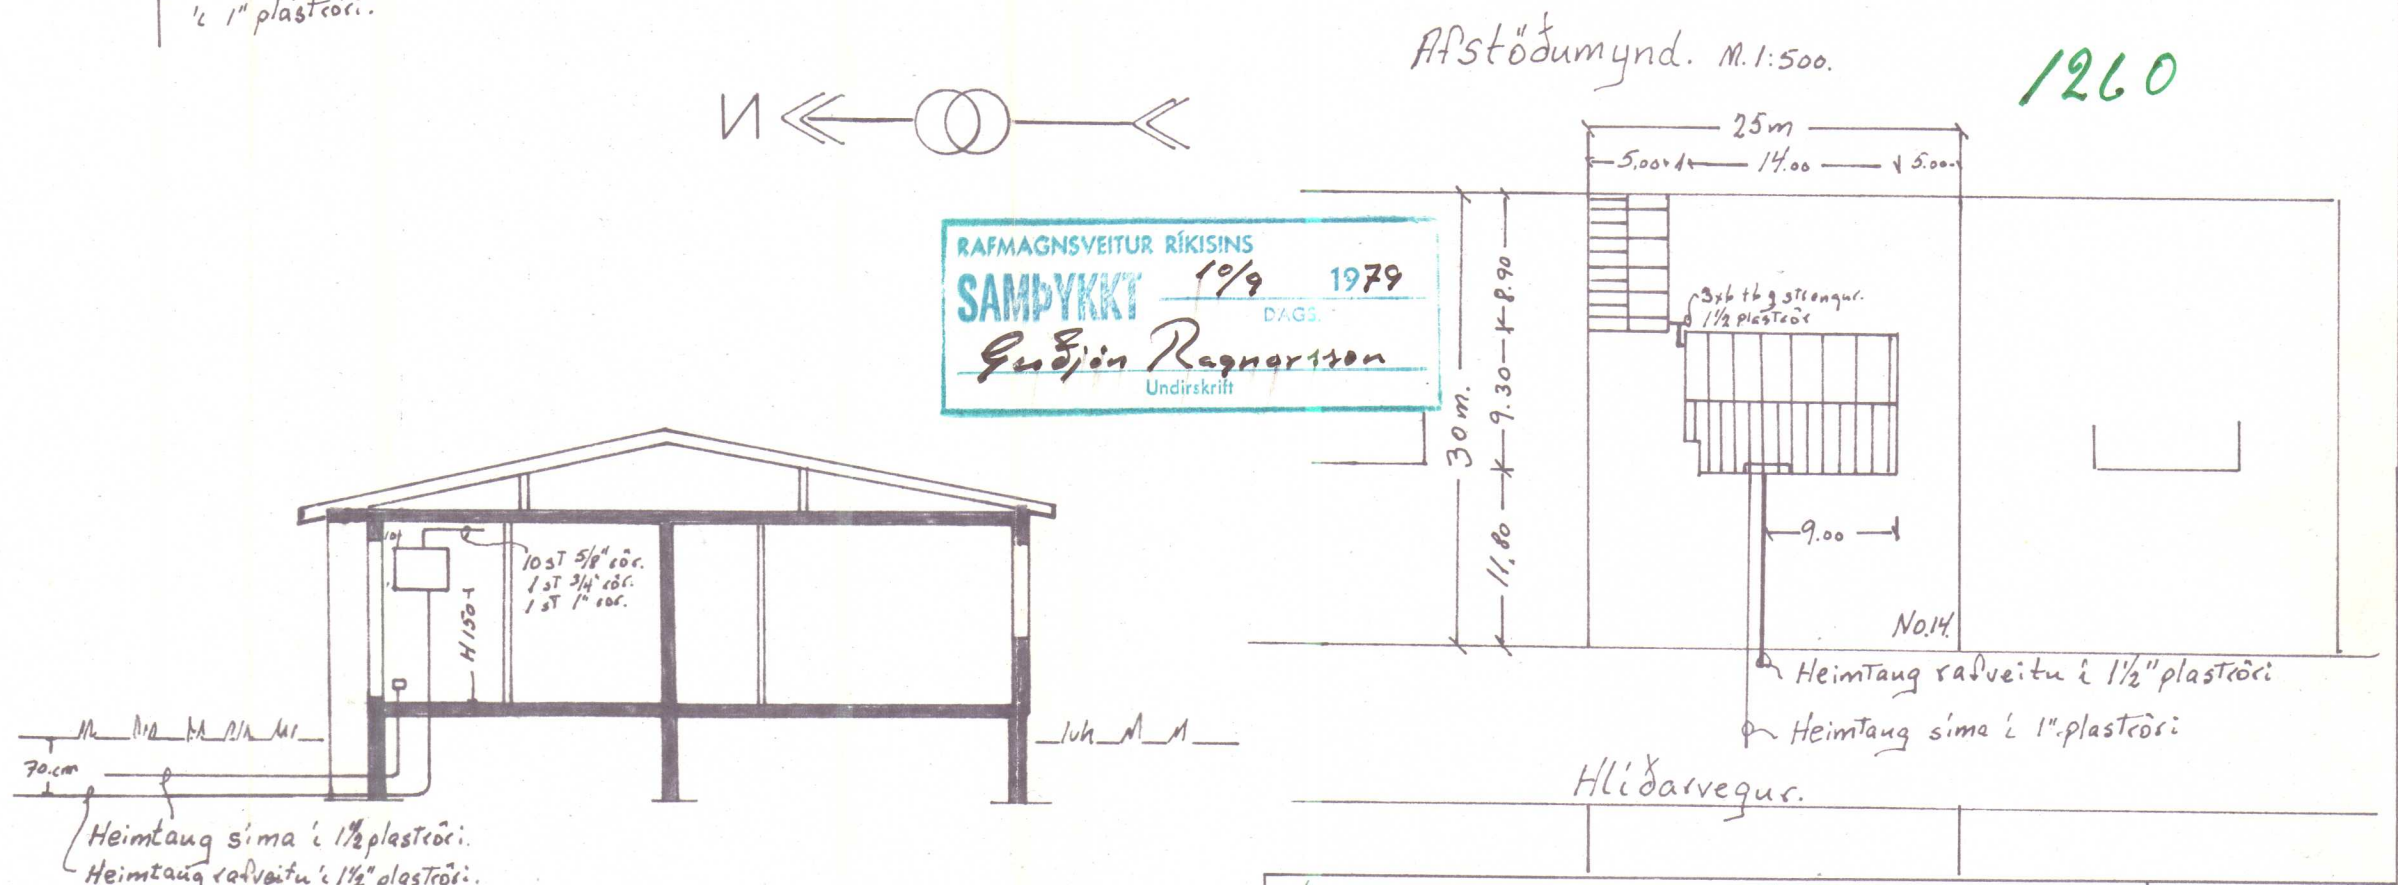

Rafmagnsveitur Ríkisins
SAMPYKKT 1979
Efninunmynd
Undirskrift

Ravishjanneistans SKURÐUR A.-A.
M. 1:100.
1260
Fryggvi Ólafsson Hvammstani.

Hús.	Íbúðarhús Indriða Karlssonar	DAGS:	Agúst 1979.
Hliðarvegi	Hliðarvegi 14. Hvammstanga		
Tekn.	Eróell Danielsson rafv. Höfðabrátt 15. Hv.		