
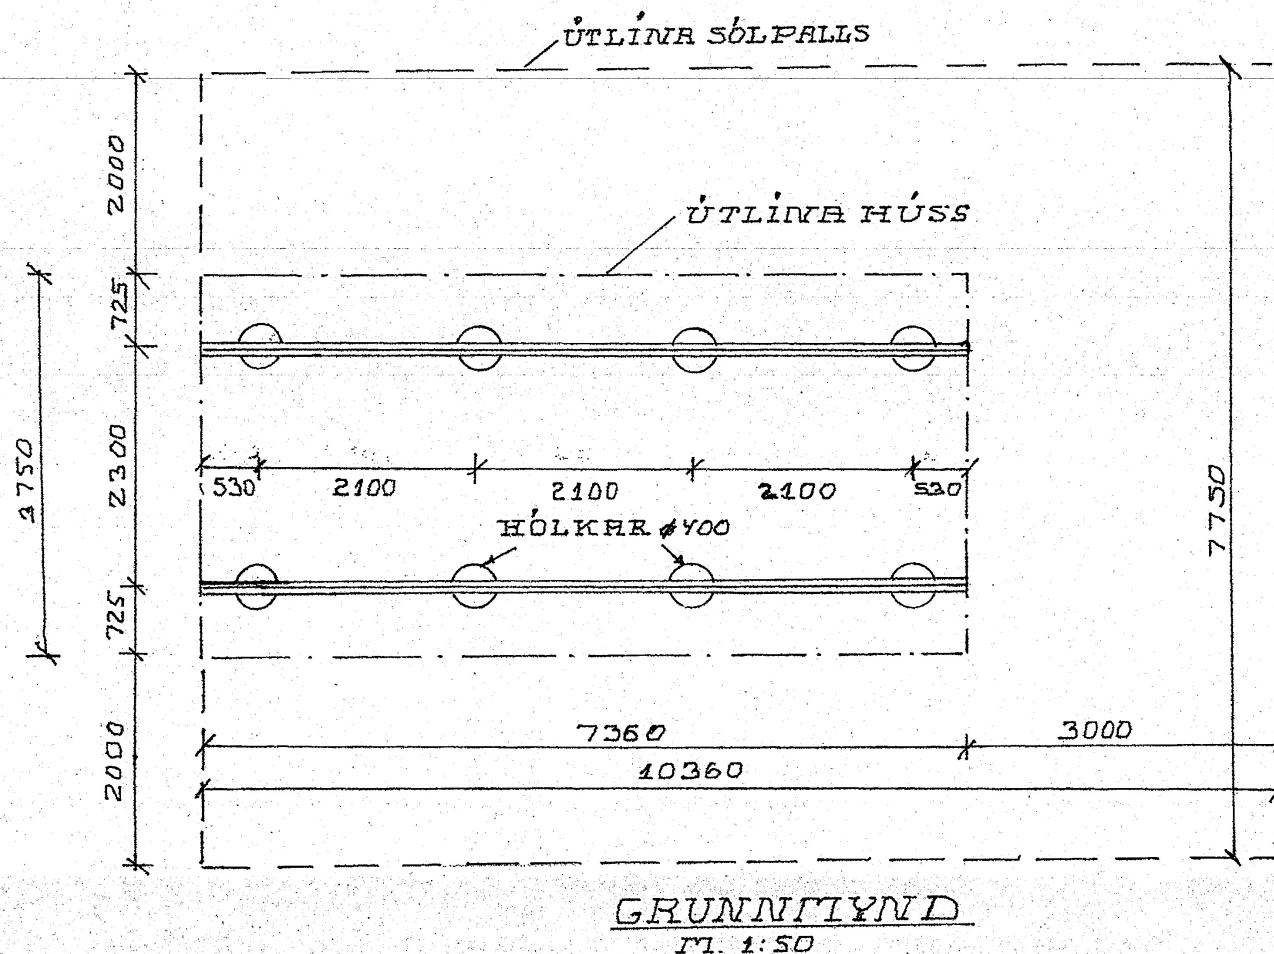


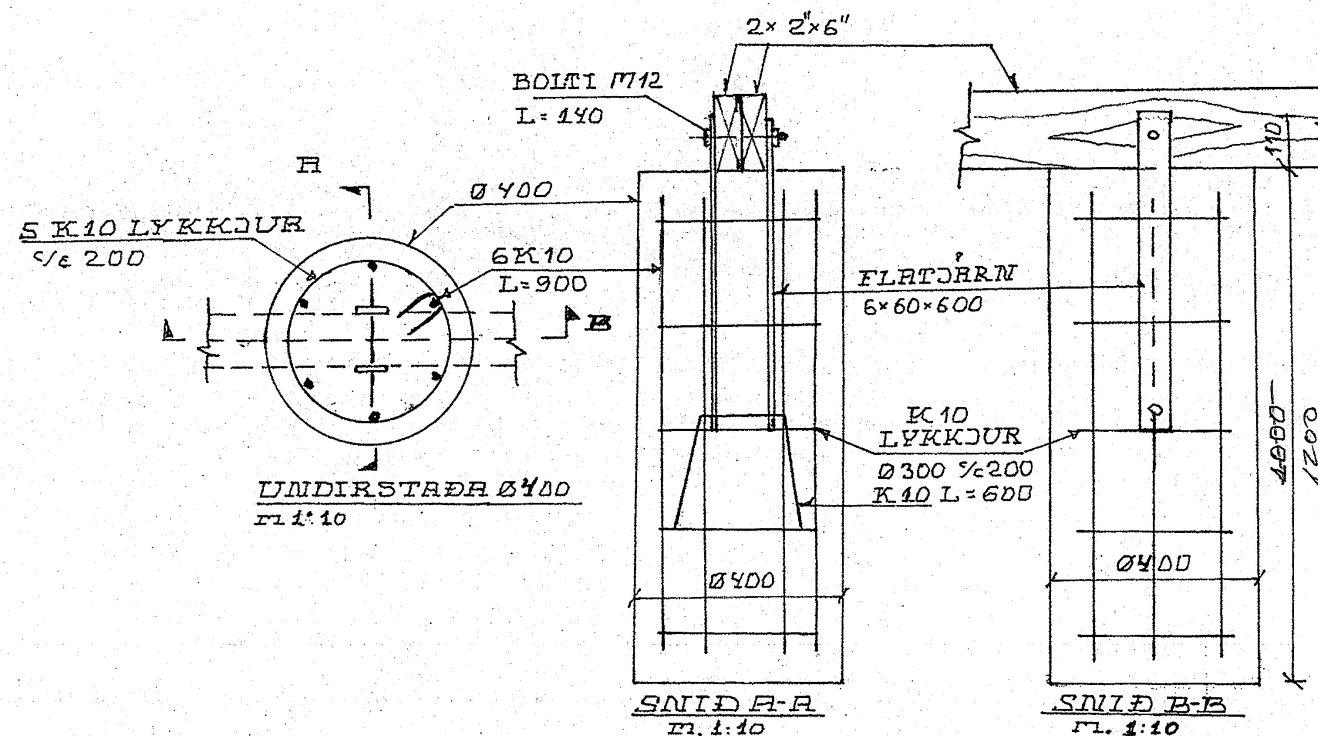

Skýringar:
Grafa skal fyrir steypu undirstöðum niður á burðarhæfan, frostfrían botn.
Sé hæð ofan á burðarhæfan botn meira 80 cm skal verktaki fylla í botn holunnar með frostfríri mól og þjappa mólina vel við rétt rakastig.
Steypa á í undirstöðum með C-25/30 steinsteypu frá viðurkenndum framleiðenda. Viðbar á alla steypu.
Eftir að steypa hefur náð nægum styrk á að fylla að undirstöðunum með með frostfríri mól sem á að þjappa í lögum við rétt rakastig.

Öll mál eru í mm.
Sjá einnig Byggingarlýsingu á teikningu nr. 1

MÓTTEKIÐ
2. júní 2016
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

3.
Sumarhús á lóð 25, Hvoli

Undirstöður, grunnmynd og snið
Mælikvarði 1:50 og 1:10

Rafn Kristjánsson byggingartæknifræðingur, Lækjarseli 2,
109 Reykjavík, FTFÍ, kt. 060248-3119, sími 5573077.

Rafn Kristjánsson K6.060248-3119