





Snjó A



Útlit gafi

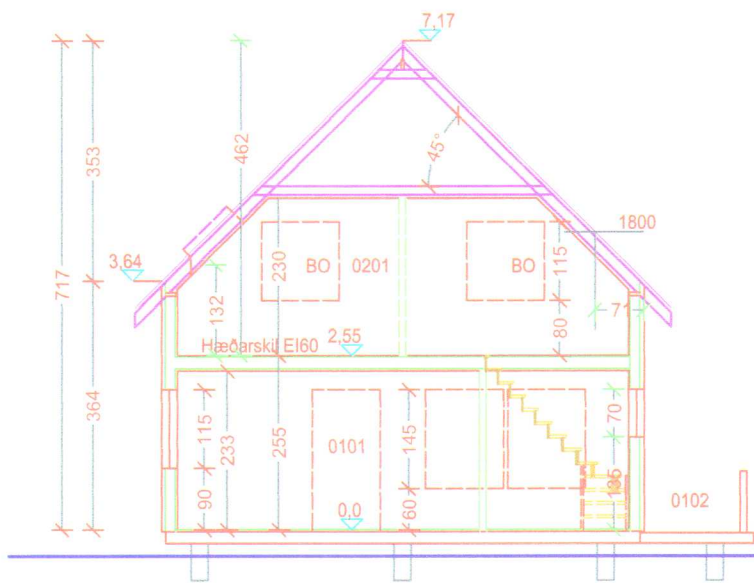

Útlit gafi

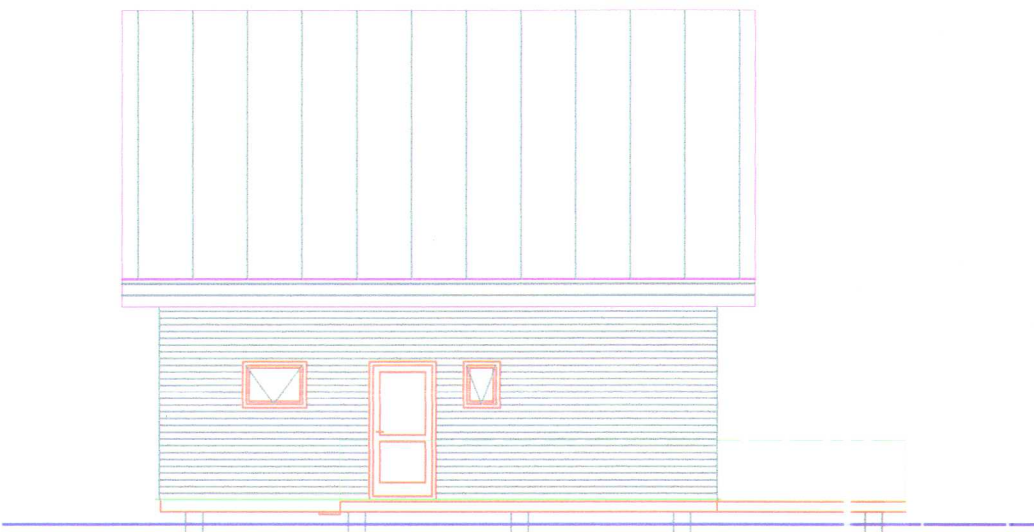


Útlit hlið




Útlit hlið




Afstaðamynd nál 1-5000

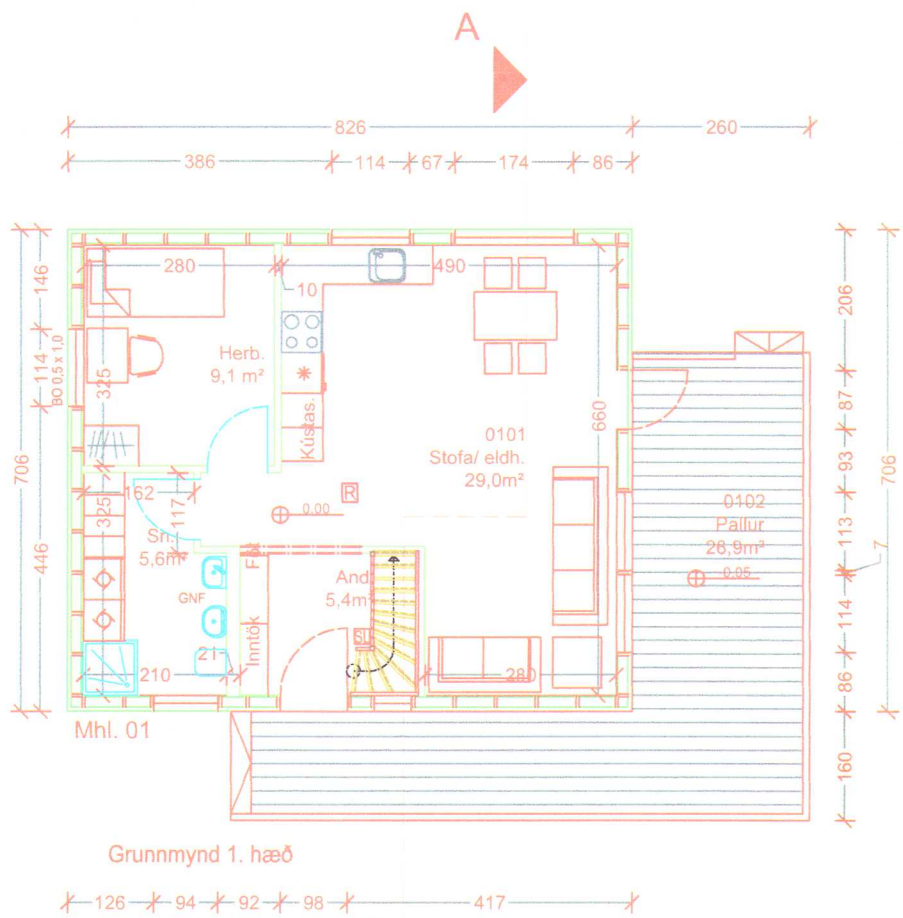

Grunnmynd 1. hæð

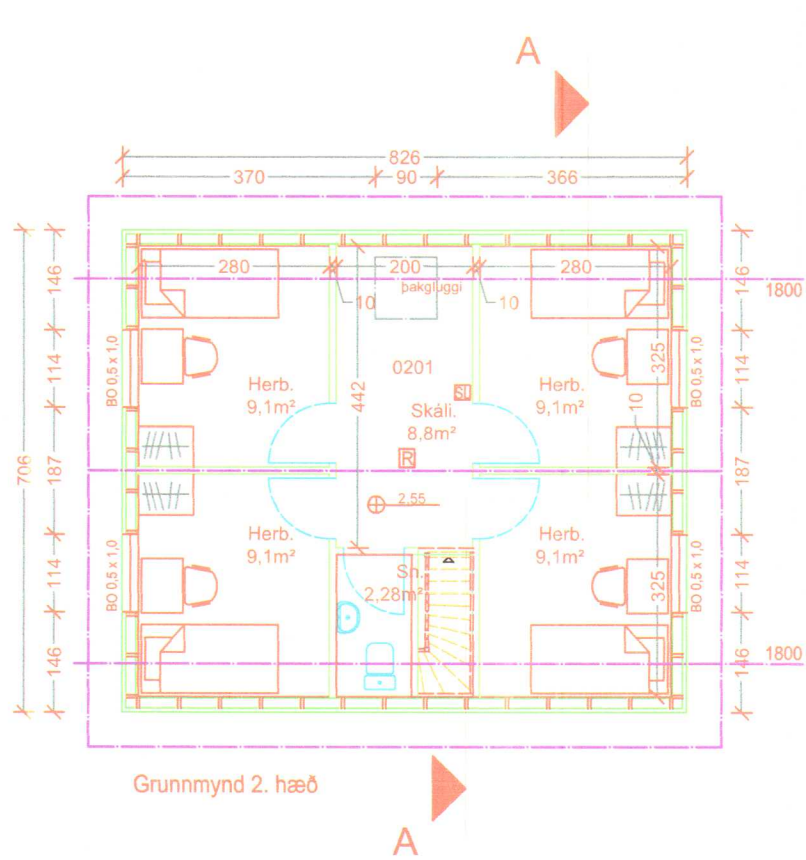

Grunnmynd 2. hæð

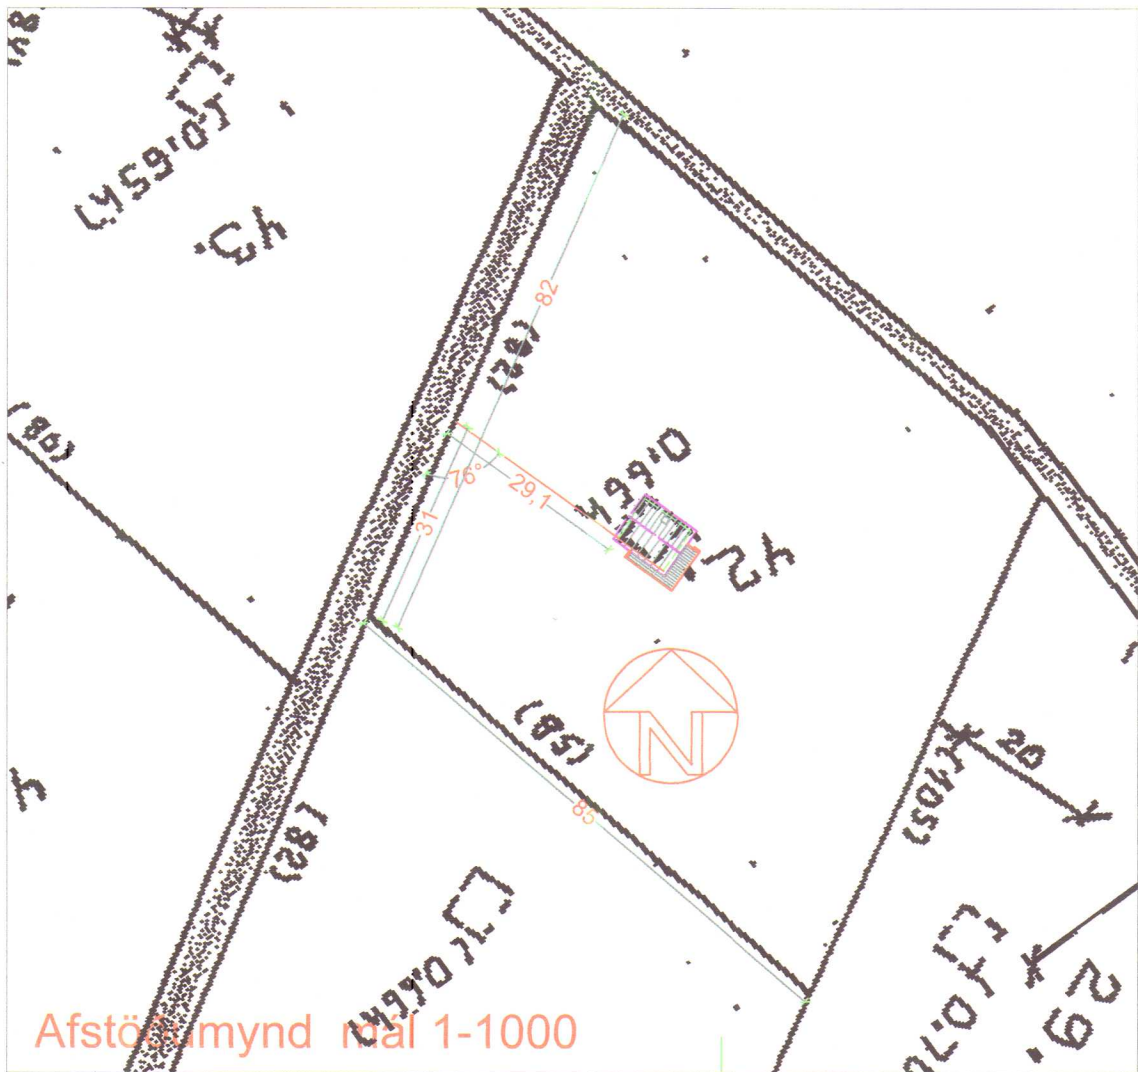

Afstaðamynd nál 1-1000

HÚNAÞING Samþykkt:

Í skipulags- og byggingarnefni

6. október 2009

Í hræppanefnd

8. október 2009

HÚNAÞING VESTRA
BYGGINGAFULLTRÚ

Byggingarlýsing:

Fristundahús úr timbri með járnklæddu þaki.

Þak: Bárújám kemur ofan á tjörupappa og þakklaðning 25 x 150mm (22mm krossviður), sperrur eru kraftsperrur, loftunarbíl kemur ofan á 150 mm steinull (þakull) með vindpappa sem kemur á milli sperra neðst í þakrými. Neðan á sperrur kemur rakavarnarlag 0,2mm og panill (eða önnur sambærileg klæðning).

Útveggir: Burðarvirki útveggja verður trégrind 45 x 145mm (48 x 148). Grind verður klædd að innan með þolplasti 0,2mm og 12mm krossvið eða 10mm OSP plötum til afstífingar, festingar skulu vera 50mm naglar eða hefti, milli 12 til 15sm. Utan á útveggjagrind kemur trefjadúk til vindþéttingar, loftbíl min. 20mm og bárújámklæðning samkvæmt teikningu, (tréklæðning ef húsbýggjandi óskar eftir og byggingafulltrúi samþykkir). Klæðning skal vera í flokki 2. Innan á grind kemur fyrst rakavarnarlag 0,2mm (þolplast) og 12 mm krossviður til afstífingar. Innsta klæðning verður breytileg að ósk kaupanda, t.d. gipsplötur, panill eða annað sambætilegt. Einaangrun í útveggjum er 150mm veggull (steinull), (ath. gólf og útveggir þurfa að vera meindýraheld).

Gólf eru trébitar á dregurum sem koma ofan á steyptar súlur. Ofan á gólf koma 22mm OSP plötur og að neðan meindýraheldar (9mm) plötur á 1. hæð en neðan á milliplötu verður klæðning breytileg að ósk kaupanda, t.d. gipsplötur, panill eða annað sambætilegt, gólf verða einangraðar með 150mm (1. hæð) og 100mm steinull (2. hæð).

Gluggar og hurðir verða úr tré með tvöföldu gleri (k- gleri loftbíl á milli glerja er min. 12mm (16) í föstum körmum en 6mm (9) í opnanlegum fögum og hurðum.

Innveggir eru 70mm tréveggir, hljóðeinangraðir með 70mm steinull og klæddir með gipsplötum eða öðru efni að vali verkkaupa. Húsið er hitað með rafmagni, gólfhita eða veggfönum.

Eldvarnarmarkningar eru samkvæmt bygginga- og brunavarnarreglugerð.

Stærðir	
1. hæð	58,31m²
2. hæð (1800)	46,58m²

Skýringar

BO	Slökkvitæki
RE	Reykskynjari
BO 0,5 x 1,0	Björgunarop
EI-60	Brunamerking
GNF	Gólfniðurfall
Lr	Lofttræsting
Mhl	Matshluti
⊕ -0.00	Hæðarkóði
XXXXXX	Flatarmál
	lóðar
⊕	Lóðarskyl
⊗	Norðurpíla

Stefán Árnason Byggingafræðingur BFI kt. 0203464269 Garðabyggð 16b 540, Sími 896 3920 sa@internet.is			
Verk: Sumarhús að Hvoli Vestur-Hópi			
Verkhúll: Grunnmynd, útlit, snjó, afstaðum. og byggingalýsing.			
Dags: 06.09.2009	Verk nr.: 06.2009	Hannað/ Teknað: SA/SA	Mkv.: 1/100
Stefán Árnason kt. 0203464269		Tekning nr.: 100	Blað nr.: XX

SKANNÆ