


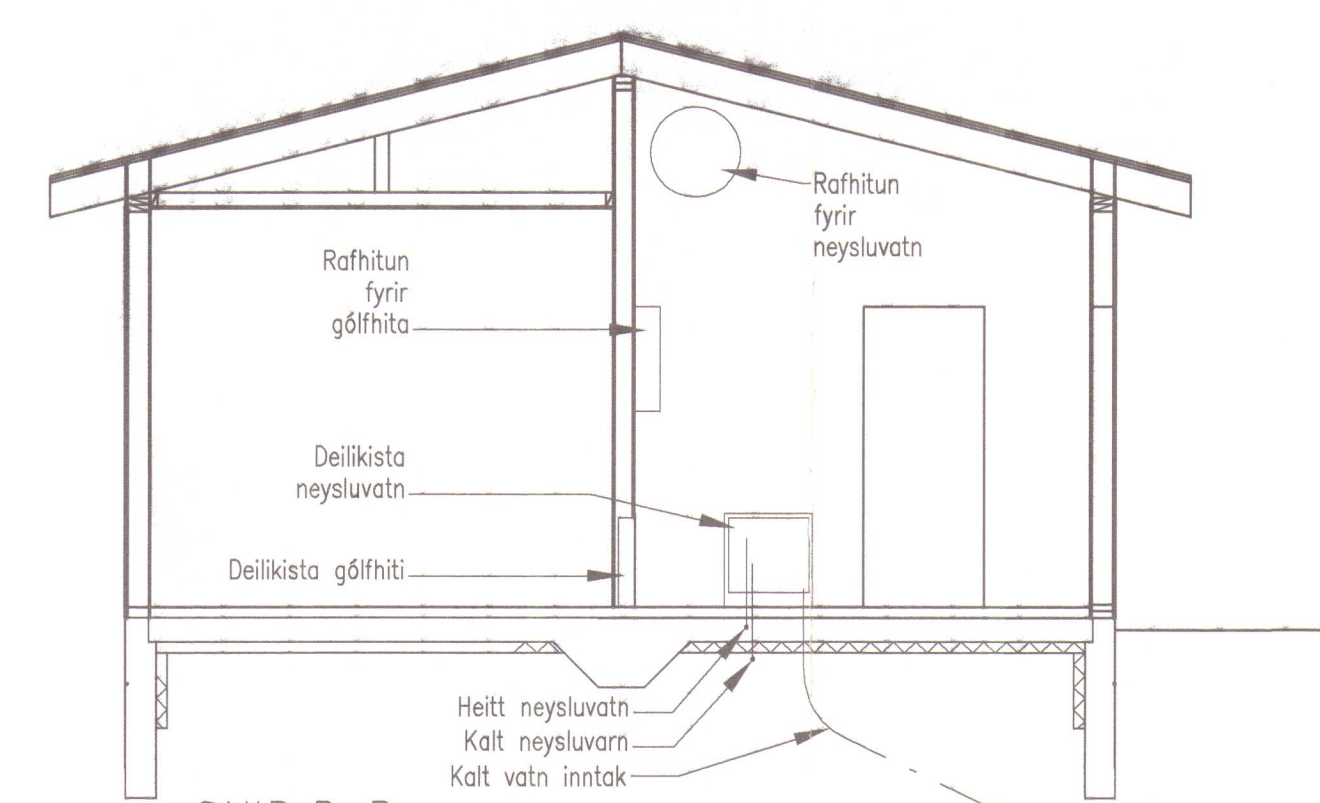

SNID B-B

Deililagnir frá deilikistum að hreinlæstækjum skulu vera, innra rör fyrir neysluvatn, DN 15x2,5 mm með afzinkunarnaldu messingfengi og ytra rör DN 20 mm PEH-HD, nema annað sé tekið fram á teikningu. Inntakslögn að deilikistu skal vera PE Ø32 SDR 11 í PVC Ø50 hlífðarrör. Rörin skulu hafa vottun frá Nýsköpunarmíðstöð og einnig víssat í leiðbeiningarblöð Rb (53).002.

Heitt neysluvat er upphitað kalt vatn. Hitai á neysluvatni 55°C – 65°C.

Kalt vatn _____ - _____ - _____

Heitt vatn _____



Frárennslislögn 100mm PVC,
20 o/oo nema annars sé getið.
Jarðvatnslögn 100mm PVC.
10 o/oo nema annars sé getið.

Vatnslás á lögn.

○—○ Gegnumstreymisniðurfall.