
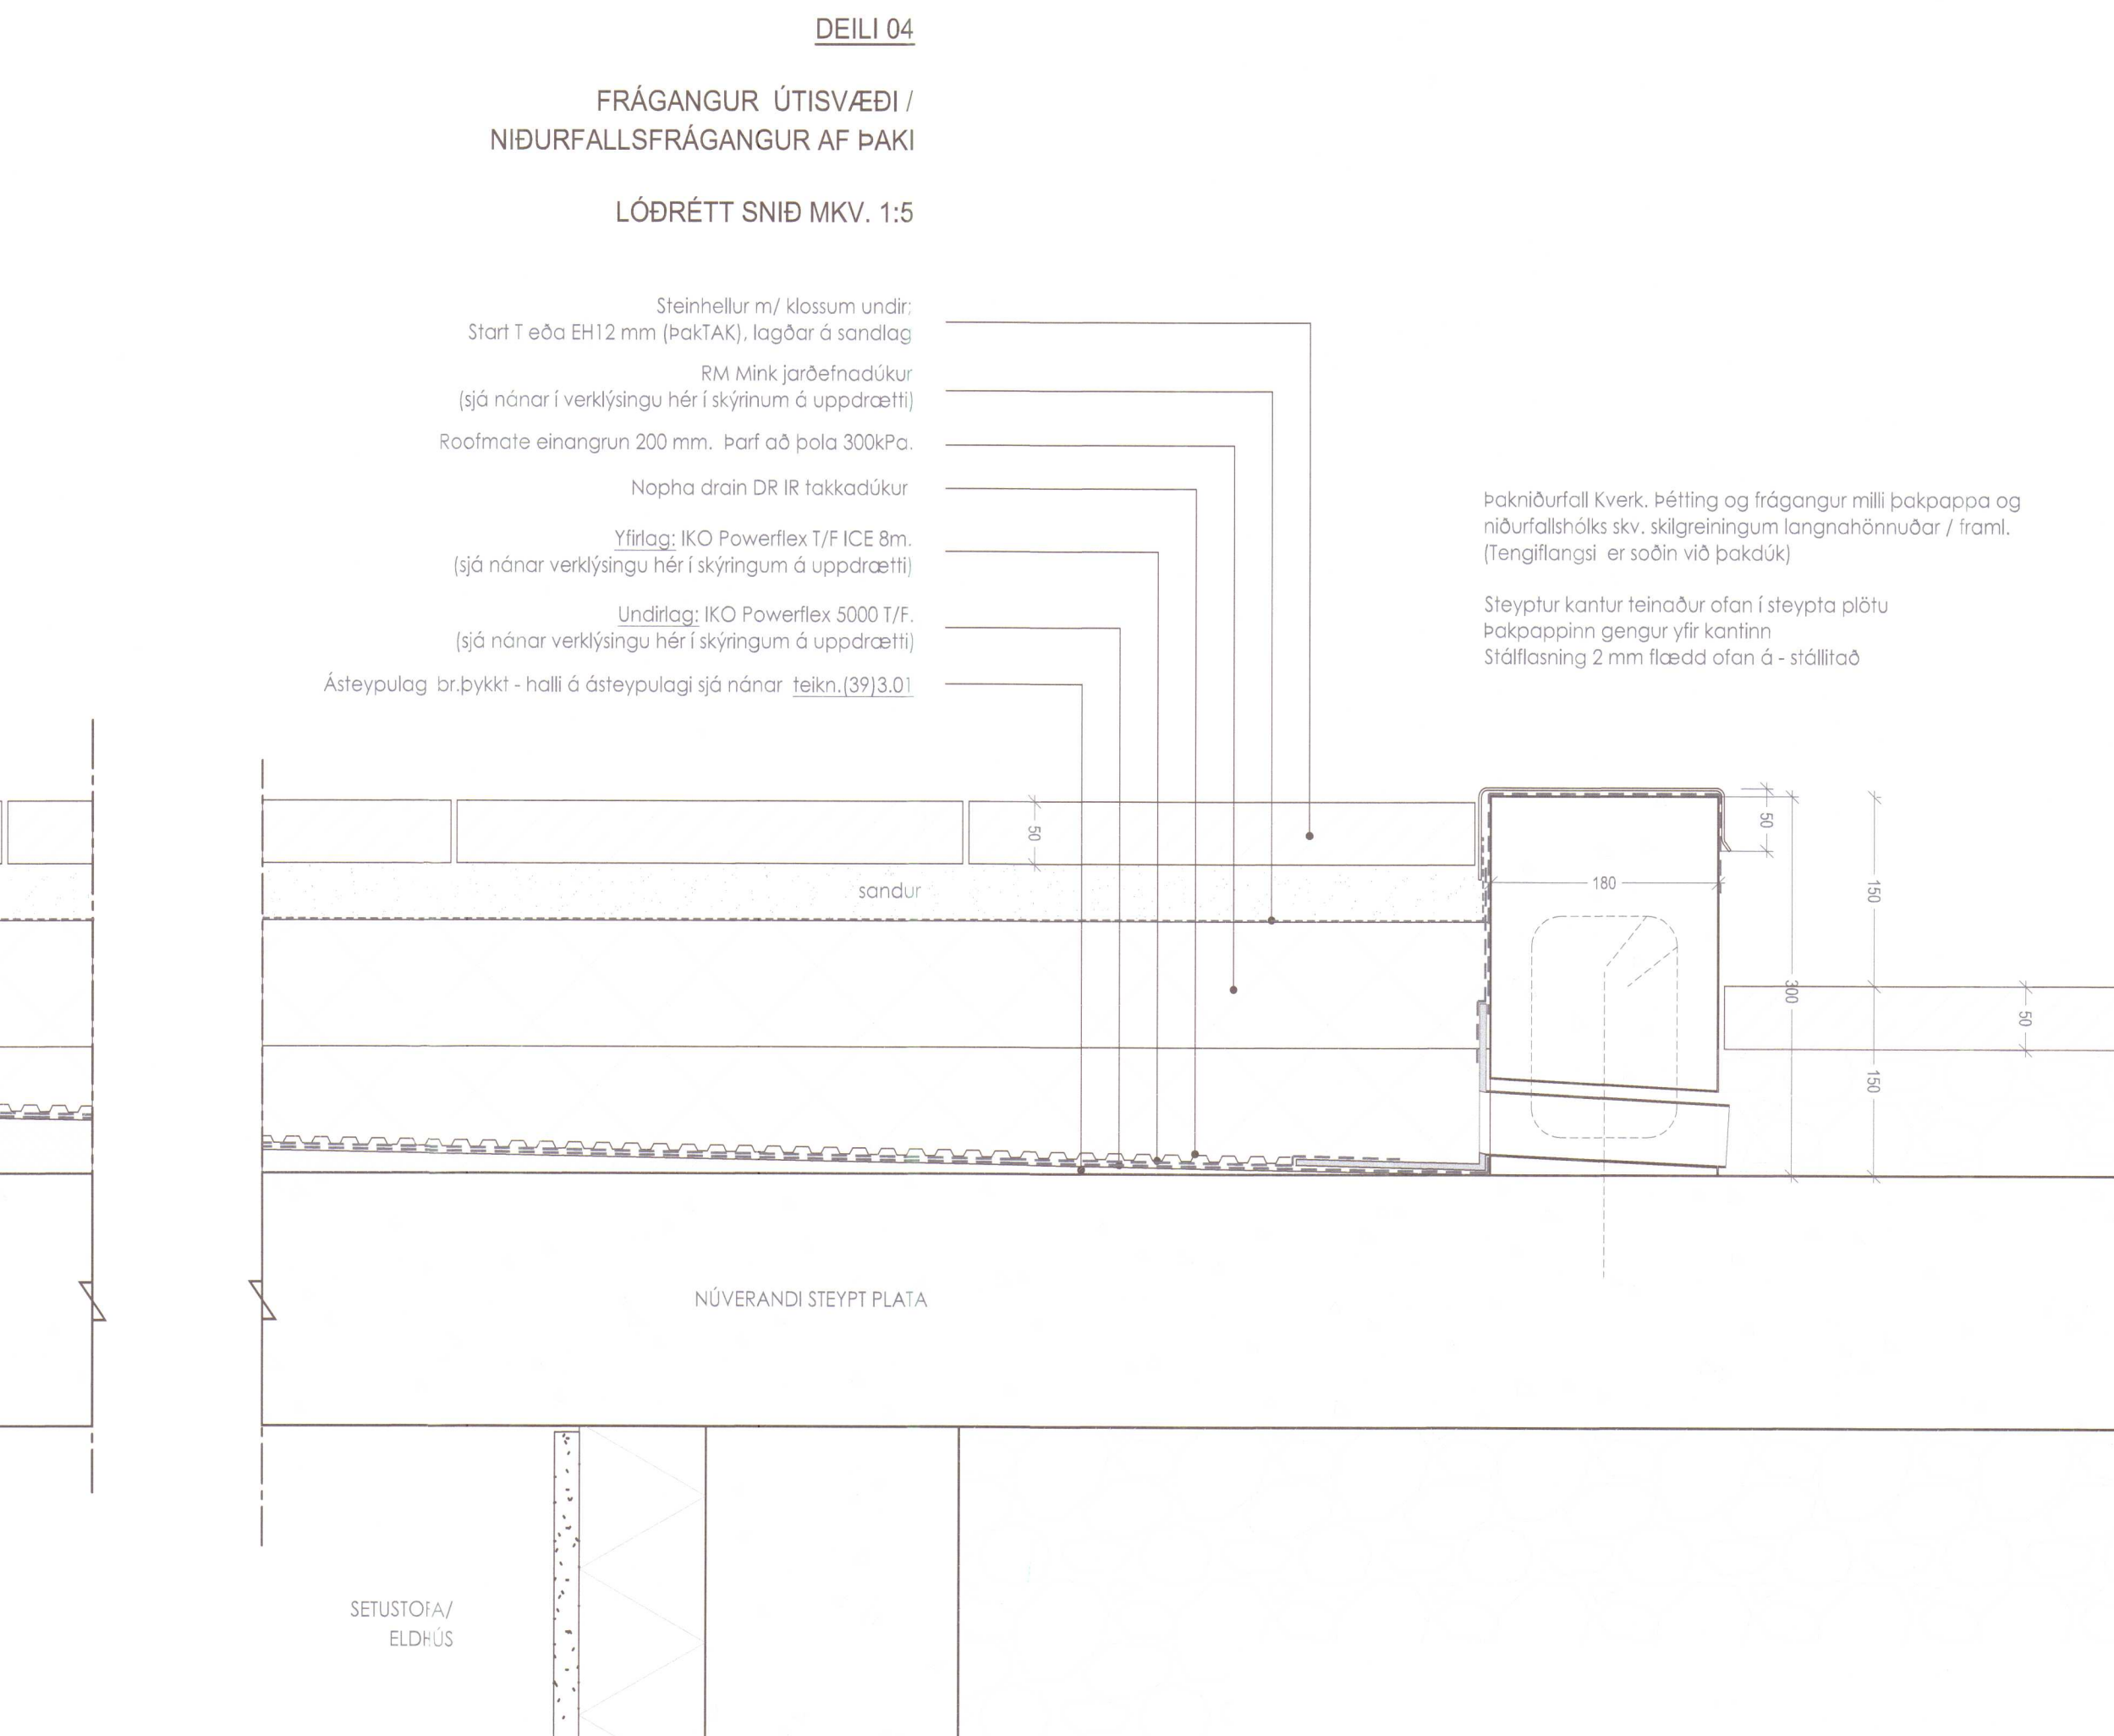


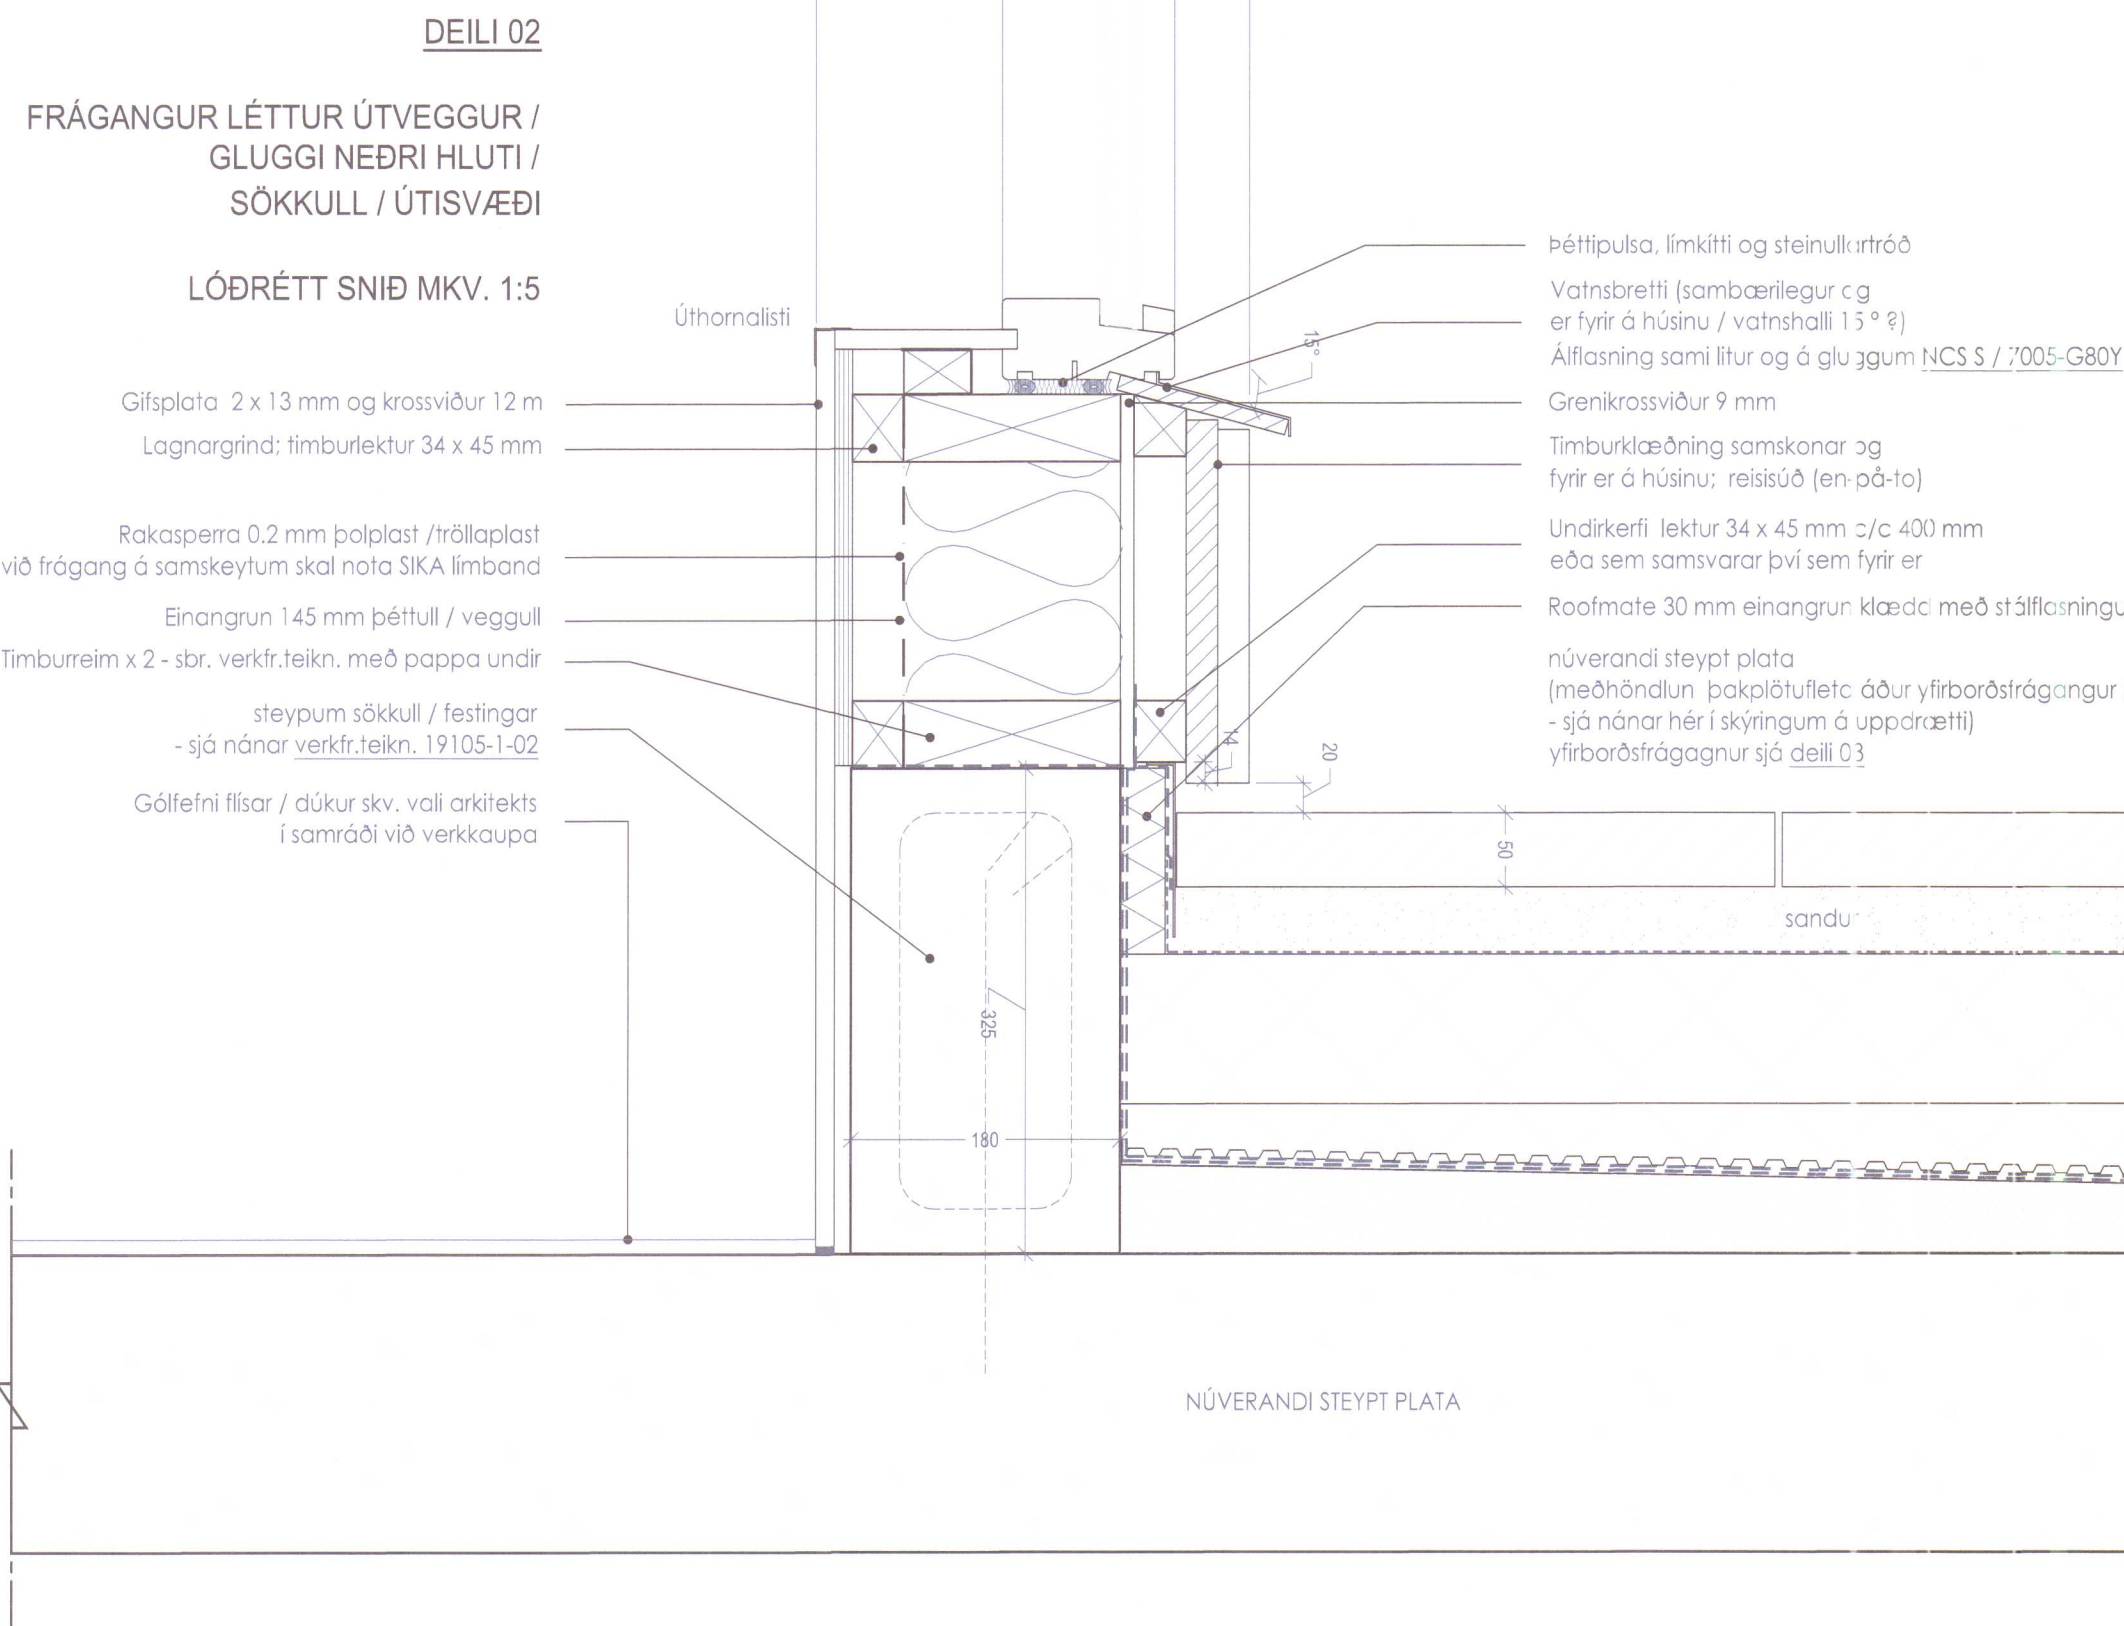



MÓTTEKIÐ
25. sep. 2020
 Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

dap
development architecture property

Tjarnargata 4 101 Reykjavík
s 6604200 arkitekt@dap.is www.dap.is

Öll mál athugist á staðnum - ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

breyting dags unnið

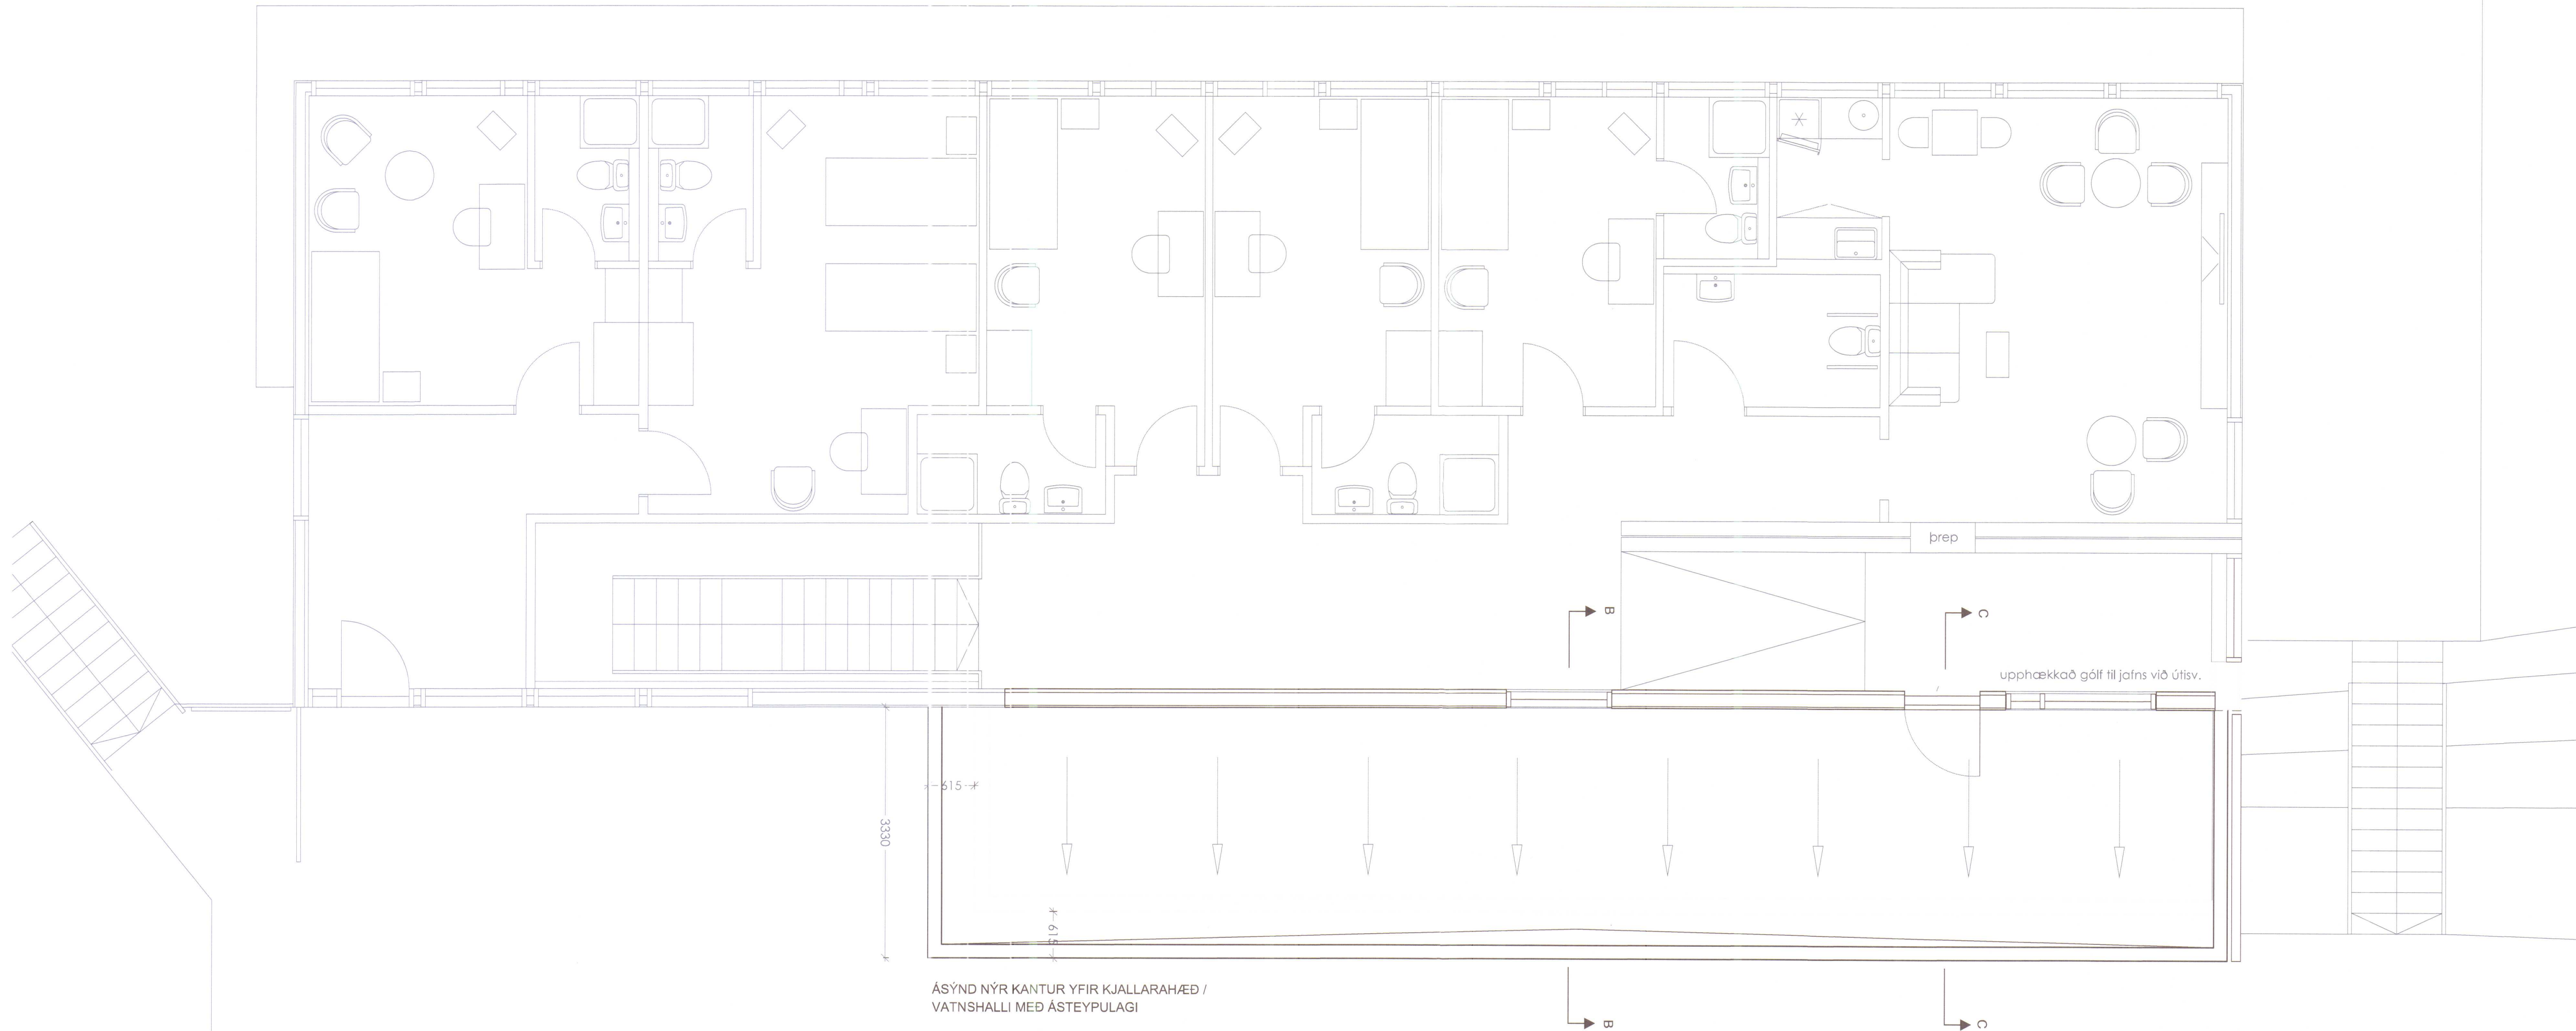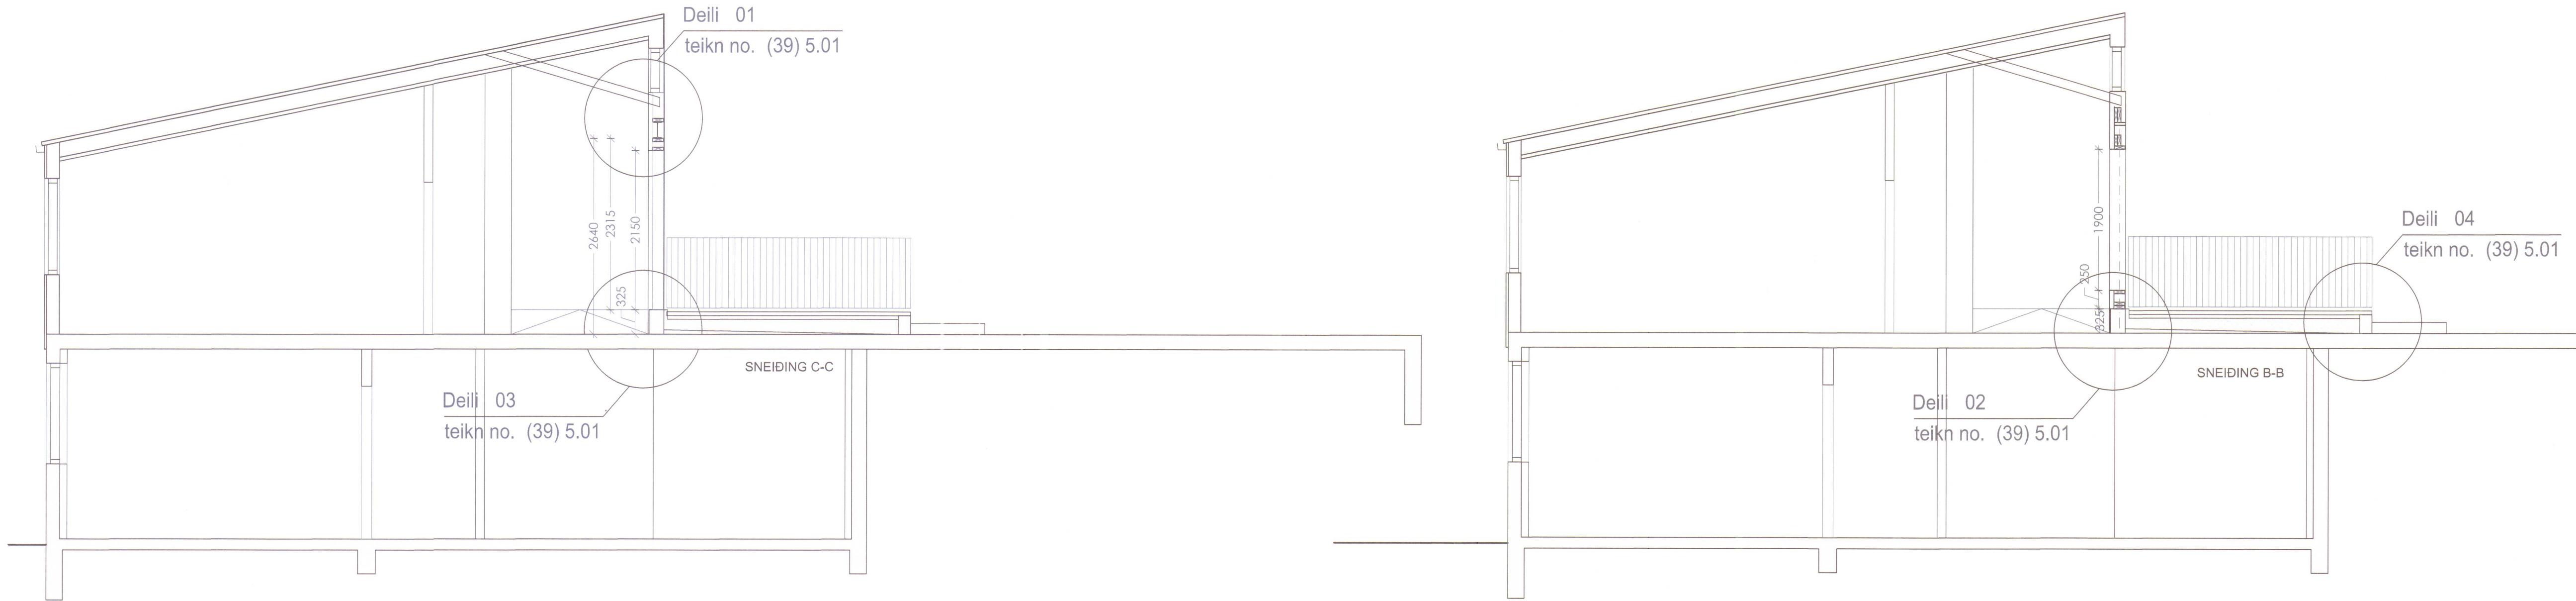

VERKLYSING FYRIR VIÐSNIÐ BAK
Teikn er við þakplötu hennar og hlóðni til þakplögnar. Á
þakni komi við lög af þakplötu.
Kerurur
Þakplötur sem laggja skal á er grunnður með IKO FRIMER
eða sambærilegt. Hlutinn verður að vera hennar og laus við
þu. Þakplötu þakplötur og gólfur áður en grunnur hennar -
þu nánnar leiðbeiningar framleiðanda.
Þakplög skal hellaða ofan á átt yfirborð.
Undirlag
Undirlagð. IKO Powerflex 5000 T/F eða sambærilegt. er
hellmt á þakplöt með eldubú. Þakplötu skammt 8-10 cm á
langhröðum og skammtabúum. Þakplötu er lagi í stöfu
vatnsfalls. Powerflex T/F er 535 ataldúkur. Elröngd er
4,9 kg/m². Styrkstarmottan í þakplötu er polyester 180 gr/m².
Yfirlag
Yfirlagð. IKO Powerflex T/F ICE 8m eða sambærilegt. er
elröngd á undirlagð og lagi í stöfu stöfu.
Yfirlagð er lagi þakplötu að samkvæmi á undirlagð komi ca á
málgá rúlu yfirlags. Þakplötu skammt eins og undirlagð. IKO
Powerflex T/F ICE 8m er 535 ataldúkur. Elröngd er 5,2
kg/m². Styrkstarmottan í þakplötu er polyester 180 gr/m².
Kantur
Á þak sem stöndu upp úr lagi og eru undir lagið skammt skal
elröngd ataldúkur með stömmunni.
IKO Powerflex AD/F ICE 8m eða sambærilegt.
Útur á stömmunni Dökk grár / Þungd 101 kg/m².
Ofan á einangrun er lagið jarðvegskúkur RM Mink dúkur eða
sambærilegt. RM Mink á að vera laus lagi yfir einangrunina.
Hannell á hella með 300 mm skammt sem gengur niður
hallarni. Þetta mun hjálpa lagi við að vinna gegn flati
einangruninni. Dúkurinn skal ganga upp á kant og upp úr
fargi eða yfir undirlagð jarðvegskútur. Viðlagð er að
dúkurinn sé lagið þakplötu þakplötu og skammtur
eins og hennar yfir á dúk. Dúkurinn er skammt við niðurföll og
gengur hennar niður í undir lög dök við niðurföll. Aðrir er áður
set ofan útnak og hefur við áðinn.
Þakplötu (niðurföll) og yfirföll elga að vera af vandaból og
viðskennandi gerð með lausni til að vanna að áttinni og
aðskotunni gæti stöfu þu. Allar hagnar við þakplötu
(niðurföll) og yfirföll. Kvenar, þakplötu, þakplötu og
samsetningar þakplötu skal vera samkvæmt leiðbeiningum
framleiðanda. Hórnastíð og þakplötu (niðurföll) skulu
vera elft og sama stöðugt að tengingu við niðurföll á
úthvægg/úthvægg. Þ.e. ekki skulu vera nein samkvæmi
á hennar hennar úthvæggum á úthvæggum. Þu viðlagðari dök.
Þess skal gætt að tak og vinnuþæmi þu fullnægjandi svo
raki og loftþrygging hafi ekki
dæðilegt áhrif á einangrunarglæði byggingarhluta.

MÓTTÉKID
25. sep. 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

VERKTEIKNING

verk	Gamli Staðarskáli - Hrótafjörður Starfsmannahús
verksaupl	Festi hf
heiti	Vatnshallan / sneiðingar
mkv.	A1 / 1:50
dags	18.09.2020
hannað	gov/egg
teiknað	egg

G.Oddur Viðisson arkitekt FAI
220564-4369

dap
development - architecture - property
Tjarnargata 4 101 Reykjavík
s 6604200 arkitekt@dap.is www.dap.is

verknr.	teikning	breyting
14-04 A7	(39)3.01	